

XXXVIII. SITKEI ROCKFESZTIVÁL PARK INN BY RADISSON SÁRVÁR

BIZTONSÁGI TERVE¹

SITKE, 0234/1, 0234/3 HRSZ.

-készült a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet –és az 54/2014 (XII.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ alapján-

Jóváhagyom:

.....
Pénzes László
Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület

Készült: 1 példányban

Kapják:

1. Rendezvényszervező
2. Eljárásban résztvevő szakhatóságok

Készítette:

Dala Szabolcs

tűzvédelmi mérnök

építésügyi tűzvédelmi tervező

Biztonsági szervező

Tel:+36 20 9217324; E-mail:info@brandexpert.hu

Tervezői szám: TUÉ/18-0712/

Oklevél szám: RTK/79/3/2014

¹ A Biztonsági Terv a Készítő személy szellemi alkotása, melynek másolása, terjesztése csak az összeállító hozzájárulásával történhet. Ennek hiányában a másolás és terjesztés a szerzői jog és a kiadványok védelmével kapcsolatos szabályokkal ütközik és jogkövetkezményekkel jár.

I.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A rendezvény szervező II. fejezetben szereplő helyszínen és időpontokban szabadtéri rendezvényt és zenés táncos rendezvényt kíván tartani. A fentiek figyelembevételével **dokumentáció elkészítése és rendezvény megtartása során az alábbi jogszabályokat, tűzvédelmi irányelveket és harmonizált szabványokat vettem figyelembe:**

- A Kormány 23/2011. (III. 8.) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló rendelkezései.
- A tűzvédelmi és vészhelyzet kezelési szabályzat tartalmazza az 1996 évi. XXXI. Tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi valamint a 9/2015. (III. 25) a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló jogszabályokban meghatározott követelményeket.
- A mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EÜM rendelet
- A betegszállításhoz 19/1998. (VI.3.) NM rendelet módosításáról
- A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
- A mutatónyos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendeletnek MSZ EN 13782:2006 Ideiglenes szerkezetek. Sátrak. Biztonság
- MSZ EN 14115:2002 Textíliák. Védőtetők, nagy sátrak és hasonló termékek anyagainak égési viselkedése. Gyúlékonyság (angol nyelvű)
- MSZ CWA 15902-2:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és teherhordó berendezései. 2. rész: Alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok tervezési, gyártási és használati előírásai
- MSZ CWA 15902-1:2009 Színpadok és egyéb előadó-művészeti létesítmények emelő- és teherhordó berendezései. 1. rész: Általános követelmények (az alumínium és acél rácsos tartók, oszlopok kivételével)
- MSZE 24205-1:2012 Előadó-művészeti létesítmények. 1. rész: Általános tervezési előírások
- MSZ 1600-13:1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális létesítmények
- MSZ HD 60364-7-717:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (angol nyelvű)
- MSZ HD 60364-7-740:2007 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-740. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Vásárokbán, vidámparkokban és cirkuszokban lévő szerkezetek, szórakoztató eszközök és pavilonok ideiglenes villamos berendezései
- MSZ HD 60364-7-714:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések (angol nyelvű)
- MSZ 2364-711:2003 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok

- 10.3:2022.06.13. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv szabadtéri rendezvények
- 7.6:2024.02.01. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem
- 2.6:2024.02.01. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kiűrités

A Biztonsági Terv elkészítésének célja az szervezett esemény nyugodt, biztonságos lefolyásának szavatolása, a résztvevők és anyagi javak védelme, szükség esetén segítségnyújtás, tájékoztatás megadása. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a mentés, menekítés, megszervezése, lebonyolítása.

A biztonsági terv tartalmát a 23/2011 (III.8.) Kormányrendelet 8. §-a, valamint az 54/2014. (XII.5.) BM. rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 207. §. - 215. §. bekezdései határozzák meg az alábbiak szerint:

23/2011 (III.8.) Kormányrendelet alapján:

„...1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra **az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket**

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak;

b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni

- a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
- b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
- c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
- d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
- e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. **építmény üzemeltetője:** az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;

2. **zenés, táncos rendezvény:** rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutató vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhelyet rendelkezni;

3. **rendszeres rendezvény:** adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;

4. **alkalmi rendezvény:** adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény;

5. **biztonságszervező:** a Biztonságszervező, a Biztonságszervező I., vagy a Biztonságszervező II. szakképesítéssel rendelkező személy;

6. **személy- és vagyonőr:** Személy- és vagyonőr vagy Biztonsági őr és Rendezvénybiztosító, vagy Személy- és vagyonvédő szakképesítéssel rendelkező személy.....”

A biztonsági terv tartalmazza:

- a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét; (II-III. fejezet és 4.sz melléklet)
- b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; (1.-2 sz. melléklet)
- c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását; (III-IV. fejezet:
- d) a biztonsági személyzet létszámát; III-IV. fejezet:
- e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; (VI. fejezet és 6 .sz melléklet)
- f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet. (3 .sz melléklet)

Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége:

- a) A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.
- b) A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéseért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.
- c) A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok

- a) A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
- b) Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagja biztonságszervező, legalább három tagja személy- és vagyonőr kell legyen.
- c) A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

BIZTONSÁGI TERV TARTALMA

A Biztonsági Terv a Megbízó által rendelkezésemre bocsátott információk és adatok alapján készült, melyek ismeretében kerültek meghatározásra a biztonsági feladatokat ellátó személyek feladatai, és az egyes rendezvényhelyszínekre vonatkozó biztonsági előírások a vonatkozó jogszabály alapján.

II.

RENDEZVÉNY ISMERTETÉSE

Rendezvény bemutatása: A rendezvényszervező 2026. augusztus 20-22. között rendezi meg már hagyományos Sitkei Rockfesztivált. A rendezvény keretein belül zenés táncos rendezvény megtartása tervezett a mellékelt rajz szerinti területen. A zenés táncos rendezvény terület nagysága a vendéglátási területtel kb. 8 000 m². A helyszínrajzon feltüntetésre került rendezvény terület elrendezési módja a vendéglátó egységekkel, kiszolgáló épületekkel, illetve feltüntetésre kerültek a beengedési pontok és a menekülési lehetőségek.

Rendezvény szervezője: Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület 9671 Sitke, József A u. 1.

A zenés táncos rendezvény jellege:

- Szabadtéri zenés táncos rendezvény helyszín Belépődíjas,
- Szesziesital fogyasztás a rendezvényen engedélyezett.

Megtartásának helye: Sitke, 0234/1 és 0234/3 hrsz. alatti szabadtéri területek /lásd: helyszínrajz/

Szabadtéri rendezvény terület nagysága, jellemzői: A kb. 30 000 m² lezárt emberi tartózkodásra alkalmas szabadtéri rendezvényterület a helyszínrajzon jelölt irányban hagyható el.

Létszám zenés táncos rendezvényen:

Rendezvény időpontja: 2026.08.20-22. /lásd: program/

Zenés táncos és vendéglátási rendezvény terület nagysága: kb. 8 000 m²

Zenés táncos rendezvény területek:

Nézőtér: 2500 m²

Színpad kiszolgáló terület: 300 m²

Egyidejűleg várható (tervezett) max. létszám zenés táncos rendezvény helyszíneken: lásd: nyilatkozat. A nyilatkozat figyelembevételével kérjük a rendezvénytartási engedély kérelmet.

Demográfia adottságok

Az esemény látogatói főleg magyar állampolgárok. A rendezvény vendégkörét döntően a 16- 50 év közötti korosztály alkotja. A rendezvényre jellemzően önállóan menekülni képes személyek részvétele várható.

Belépés a rendezvényre

Belépés csak számozott karszalaggal történhet, melyről a rendezvény szervezői nyilvántartást vezetnek, illetve számolásra is kerül a ki és bemenő személyforgalom így garantálva a létszámokat.

Közművek bemutatása (Közműnyitó és elzáró berendezési eszközök)

A rendezvény elektromos ellátása aggregátorról biztosított. Az elektromos hálózat tűzvédelmi főkapcsolója a térképen jelezve található. A rendezvényen önálló vízhálózat nem kerül telepítésre. Oltóvízként a helyszínrajzon jelölt földfeletti tűzcsap vehető figyelembe. A rendezvényen vezetékes gáz, technológia használata nem történik, a vendéglátó egységek ital és étel szolgáltatás céljából települnek. A rendezvényen az ételek készítéshez biztonsági szerelvénnyel ellátott PB palackokat használnak.

Használt rendezvénytechnikai elemek

A színpad és nézőtér között taposó kordon kerül kialakításra. A színpadi rendezvény területen zenés táncos rendezvény lebonyolításra 1 db 8 m x 14 m alapterületű színpad, oldalról pedig nagyméretű kivetítők kerülnek letelepítésre. Ezen kívül fellépő stáb látványelemeinek elhelyezése is ezen a területen kerül elhelyezésre. **Megjegyzés:** Színpadi látványelemként a fellépő produkció ha színpadon nyílt láng és szikra effekt berendezéseket kíván üzemeltetni arra vonatkozó engedélyt be kell szerezni, illetve az engedélyben foglalt feltétel rendszert biztosítani kell!

A rendezvény programok ismertetése:

2026. augusztus 20. csütörtök

Kapunyitás: 16.00

18:00 KORÁL zenekar Keresztes Ildikóval

20:30 Bagossy Brothers Company

22:30 AWS

00:00 Tűzijáték

2026. augusztus 21. péntek

Kapunyitás: 16.00

18:00 Fish!

19:30 Mudfield

21:00 Ossian

22:45 Totális Metál

2026. augusztus 22. szombat

Kapunyitás: 14.30

16:30 Akela

18:00 Leander Kills

19:30 Kárpátia

21:30 Lord

23:00 Sing Sing

A zárt rendezvényen, koncert buli 01:00-ig tart. Ezt követően ürítés, zárás.

Zenés táncos rendezvény helyszín ismertetése:

(Megjegyzés: a szabadtéri rendezvény területre vonatkozó előírásokat a III. fejezet tartalmazza.)

A zenés táncos rendezvény helyszín kialakítását a mellékelt rajz szerinti zárt kordonozott rendezvény területen kívánjuk megtartani. A rendezvény terület elrendezést a mellékelt rajzok tartalmazzák. A kialakítás során figyelembe vettük az OTSZ, kiürítésre és szabadtéri rendezvényekre vonatkozó TvMI, valamint a zenés táncos-rendezvények megtartására vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Rendezvény terület környezetének kialakítása:

A rendezvény területen elhelyezett sátrak, árusok, mobil WC-k, közlekedési és menekülési utak, zárt területek, áramvételi helyek (tűzvédelmi főkapcsoló), tűzoltó készülékek helyeit, tűzcsapok és tűzoltó vízforrások helyeit, tervezett elsősegélynyújtó hely (mentő) elhelyezkedését a helyszínrajz tartalmazza. A rendezvény egyidejű látogatottsága max. 5000 fő. A szabadtéri nagyszínpad a helyszínrajzon jelölt módon hagyható el, melyekre vonatkozólag kiürítés számítás készült (lásd: 4.sz. melléklet)

Áramlekötési pontok, tűzvédelmi főkapcsolók: (lásd: helyszínrajz)

A rendezvény áram ellátása aggregátorról tervezett, melynek elhelyezése kápolna udvarán történik.

Az energia elosztó szekrények „szabvány típusú kültéri szabadtéri rendezvény szekrény” aljzatok lesznek, melyek rendelkeznek tűzvédelmi főkapcsolóval. Az energiaellátás biztosítással megbízott szakember feladatai:

- Rendezvény területen áramvételi helyek kialakítása, villamos és világító berendezések felhelyezése, rögzítése üzembe helyezése;
- Villamos berendezések energia ellátásának biztosítása, a rendezvényszervező villamos berendezéseinek tűzvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálatának elvégzése. (villanszerelői nyilatkozatok, MSZ EN 2364 szabvány szerinti Minősítő Iratok elkészítése)

Biztonsági jelzések:

Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni a rendezvény területen elhelyezett tűzoltó készüléket. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

Villámvédelem:

9.4.1, Szabadtéri rendezvények villámvédelmi intézkedései

9.4.1.1, Az április 1. és október 31. közötti –a jogszabályok szerinti kategorizált –szabadtéri rendezvények esetében villámvédelmi kockázatkezelést szükséges készíteni a rendezvényhez tartozó olyan ideiglenes jellegű építményekre, amelyek nem tartoznak a KVK építmények körébe. A kockázatkezelést a tervező az OTSZ és a 9.3.3. pont ideiglenes építményekre vonatkozó szabályai szerint végzi.

9.4.2. A kockázatkezelési számítás eredménye alapján szükséges a védelmi intézkedések megvalósítása. Megjegyzés: A KVK építmények definíciója az „A” mellékletben található *KVK-építmények (kis villámvédelmi kockázatú): Olyan építmények, amelyek esetében jogi vagy műszaki szempontból a villámvédelmi kockázat elhanyagolható, és ezért az OTSZ villámvédelmi biztonságra vonatkozó előírása teljesítettnek tekinthető.*

9.4.3.1,2 A rendezvény szervezője a rendezvényt megelőzően felkészül arra, hogy a résztvevőket legalább a zivatar érkezése előtt 60 perccel egyértelműen tájékoztassa a zivatar érkezéséről és az ilyenkor szükséges tennivalókról.

2Megjegyzés1: A várható zivatarra vonatkozó információkat az OMSZ, vagy az erre a célra kijelölt szervezet hivatalos közlése tartalmazza.

2Megjegyzés 2: Azokban az esetekben, amikor a szabadtéren tartózkodók a riasztási időn belül védett helyre juthatnak (pl. otthonaikba)-a várható meteorológia jelenség intenzitásától függően -a terület kiürítése, a rendezvénybezárása nyújthat megoldást. Bizonyos esetekben nem életszerű annak elvárása (és gyakran nem is valósítható meg), hogy egy tömegrendezvény kiürítésre/feloszlatásra kerüljön zivatar miatt. A tájékoztatást mindkét esetben körültekintően kell elvégezni, megelőzendő a pánik kialakulását.

2Megjegyzés 3: A szabadban tartózkodók tájékoztatása elsősorban arra vonatkozik, hogy -zivatar érkezik várhatóan adott időn belül,-kiürítés esetén: a kiürítést biztosító útvonalak merre találhatóak, rendelkezésre álló idő, -mely helyeket kell elkerülniük (pl. fák környezetét, nemcsak villámcsapás, hanem lehulló ágak miatt is),-mit tegyenek, ha valakit villámcsapás ért, elsősegély nyújtóhelyek hol vannak a helyszínen.

9.4.4.2Az ideiglenes építményen kívüli területeken további villámvédelem nem szükséges, általános szabadtérnek tekinthető.

2Megjegyzés: Ez nem zárja ki a földelők környezetében szükséges védelmi intézkedéseket, pl. azok elkerítését

III.

TERVEZETT KIALAKÍTÁS, TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSA

-OTSZ VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN-

A rendezvény vonatkozásában a jogszabályi előírásokat az 54/2014. (XII.5.) BM. rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) 207. §. - 215. §. bekezdései határozzák meg. A helyszín kialakítása során figyelembe vettem a vonatkozó jogszabályi előírásokat és Szabadtéri rendezvényekre vonatkozó TvMi-ben foglaltakat.

A rendezvény területen kialakítását a mellékelt rajzok tartalmazzák. A helyszínen felállításra kerülő vendéglátó egységek mindegyikében elhelyezésre kerül érvényes felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készülék. A rendezvény területre bekerülő árusoknak villamos berendezéseinek mindegyikre vonatkozólag érvényes érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálattal kell rendelkezni, erre az árusok figyelmét külön felhívjuk. A rendezvény területen **a vendéglátó egységek vendégtérrel figyelembe vett területei között (sörpados kialakítás)** legalább a kiürítési rajzon jelölt menekülési útvonalat kell biztosítani.

A kiürítés segítése érdekében a jogszabály által meghatározott minimum méretben (biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 x 600 mm) menekülési útirány táblák (jelölések) kerülnek kihelyezésre. Ezeket a táblákat minimum 3 méter magasra rögzítjük, ezzel átláthatóvá tesszük a rendezvényt. Minden esetben törekszünk arra, hogy a leglogikusabb menekülési irányát határozzuk meg egy rendezvény kijelölése esetén, és lehetőleg nagy, és széles szögből lehessen látni ezeket a nagyméretű menekülési irányokat jelző táblákat.

A színpadi helyszínek környezetében a menekülési útvonalakat jelző után világító táblák úgy kerülnek elhelyezésre, hogy megvilágításuk biztosított legyen tekintettel arra, hogy színpadi programok befejezése sötétedés után várható. A rendezvény területén a menekülési útvonalon (utcai) közvilágítás biztosított ezért a táblák kandeláberekre történő felhelyezésével a táblák megvilágítása biztosított lesz.

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 207 §. (6) bekezdése alapján a szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

A rendezvény területen a vásárosok elhelyezése és a rendezvény terület kialakítása során a Szabadtéri rendezvényekre vonatkozó 10.3:2022.06.12. számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 4.2.4. pontjában foglaltak vettem figyelembe. Minden megkezdett 150 fő után 0,75 m szabad szélességet biztosítunk a menekülésre számításban vett útvonalon, de a biztosított szélesség nem kisebb 2,5 méternél. A területen a menekülési útvonalak iránya szabvány táblával jelölésre kerül! A színpad előtti területek kiürítés számítását 4 .sz melléklet tartalmazza.

A Biztonsági Terv oktatása során a biztonsági feladatokat ellátó személyeknek külön felhívjuk a figyelmét, hogy vészhelyzet esetén meneküléskor a kisgyermeket, időseket, mozgásukban korlátozottakat kiemelten kell segíteni a veszélyeztetett terület elhagyásban! A szabadtéri rendezvény menekülési útvonalán nyílt lánggal való megvilágítást nem fogunk alkalmazni, illetve a szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán éghető anyagot nem helyezünk el.

A biztosítási létszáma:

A rendezői létszám meghatározásánál a fentiek mellett figyelembe vettük az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásait. A rendezvényen jellemzően nem menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható ezért a rendezvényhelyszínen 200 fő résztvevőként 1 fő biztonsági személy biztosításával számoltunk. A biztosítást végzők minimális létszáma $5000/200 =$ legalább 25 fő a biztonsági tervben foglaltak alapján történik. **A biztosítási létszámot a résztvevők függvényében állandóan biztosítani kell jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelően!**

A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenysége a IV.-VI. fejezetben került meghatározásra. A rendezvény megkezdése előtt a biztosítás vezetője e rendezvényre készített tervben foglaltak alapján - tűzvédelmi oktatásban részesíti a rendezvény szervezőit, és a biztonsági szolgálatot, melyet tűzvédelmi oktatási naplóban dokumentáljuk, és egy évig megőrizzük. Az biztosítást végző személyek munkáját a biztonsági vezető koordinálja.

Megjegyzés: Mivel a biztosítást végzők létszáma 10 fő meg haladja meg, ezért a rendezvény biztonság vezetője számára előírás a biztonságszervező végzettség, valamint a legalább 3 főnek a biztonság személyzetből személy és vagyonőri végzettséggel kell rendelkeznie.

A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenysége a IV.-VI. fejezetben került meghatározásra. A rendezvényhelyszínen kivetítő áll rendelkezésre az előadások előtt szünetében ismertetésre kerülnek a rendezvény helyszín biztonságos elhagyásnak lehetőségei, kiegészítve a tűz és káresemény bekövetkezendő teendők ismertetésével. A rendezvényen résztvevők számára (fellépők, árusok, rendezvényszervezők,) erről tájékoztató került kiadásra (lásd: melléklet).

Színpadi területeken, tájékoztatás, hangosító rendszer ismertetése:

A rendezvény területén telepített kivetítőn, a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, tartalmazó alaprajz kerül bemutatásra a koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

A megrendezésre kerülő rendezvény esetében felállításra kerülő színpadok hangtechnikája a szabadtéri színpad egész területének be hangosítására alkalmas lesz. Egy esetleges havária bekövetkeztekor a hálózati áramforrás biztosítása esetén mindkét hangosító rendszer mikrofonja által közölhető kiürítési mintaszöveg, és meg lehet kezdeni a terület lokális vagy teljes kiürítését. Az energiaellátás aggregátorról tervezett tartalék aggregátor biztosításával. A szervezők, a biztonsági szolgálat URH típusú rádiós adó-vevő készülékkel fognak rendelkezni, azaz közvetlen kapcsolatban fognak állni egymással.

A rendezvény lebonyolítása során megtartandó tűzmegelőzési szabályok:

Nem lehet

- a rendezvény helyszínén nyomástartó gázpalackot,
- „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagokat,
- öngyulladásra hajlamos anyagokat tárolni.

Előző szabályozás alól kivételt képeznek az ételt árusító hely sütő/tüzelő berendezésére kötött/azt kiszolgáló PB palack, illetőleg színpadtechnikai tevékenység (látványeffektek) során felhasznált eszközök.

Fentiekben nevesített kivételeken kívül azonban tilos a rendezvényterületen nyílt lánggal üzemelő eszközöket, tárgyakat, tüzelő- fűtőberendezéseket használni.

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A rendezvény területén az alábbi darabszámú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell üzemképes állapotban készenlétben tartani:

- színpad: minden megkezdett 50 m² alapterület után 1 db 34 A 144 BC teljesítményű tűzoltó készülék kerül készenlétben tartásra. (3 db)

- keverőpult: hasonlóan a színpadi terület követelményéhez min. 1 db 34 A 144 BC teljesítményű tűzoltó készülék kerül készenlétben tartásra

- zenekari („gyors”öltöző) sátor: minden megkezdett 50 m² alapterület után 1 db 34 A 144BC teljesítményű tűzoltó készülék kerül készenlétben tartásra (min. 1 db tűzoltó készülék kerül készenlétben tartásra)

- vendéglátó/kereskedelmi egységek: minden megkezdett 100 m² alapterület után 1 db 34 A, 183 BC teljesítményű (vendéglátó/kereskedelmi egységenként 1-1 db tűzoltó készülék kerül készenlétben tartásra)

A tűzoltó készülékek egy esetlegesen kezdődő tűz gyors megfékezésére alkalmasak, ezáltal azokat jól látható, könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem lehet.

A készenlétben tartott tűzoltó készülékek helyét annak könnyebb fellelhetősége és láthatóságának biztosítása érdekében biztonsági jellel meg kell jelölni (tűzoltó készüléket ábrázoló világító/utánvilágító kivitelű piktogrammal).

A színpadon és annak üzemeltetéséhez alkalmazandó elektromos berendezések (hangosítás, világítás stb.) csak tüzet nem okozó kivitelűek lehetnek.

A színpad mellett kiépített elektromos csatlakozási lehetőség van, ezáltal az áramellátás és hangosítás ezen áramvételi pontról kerül biztosításra. Az áramtalanítási lehetőség (főkapcsoló) is itt van kialakítva. Figyelem! A tűzvédelmi főkapcsolót (áramtalanítási lehetőséget) jól látható/időtálló feliratozással kell megjelölni.

A hangosítás esetleges tápellátási problémáinak (áramszünetének) kiküszöbölése és a hangosító berendezés folyamatos biztosítottága érdekében egy külön saját tápellátással rendelkező hangosító berendezés kerül a helyszínen készenlétben tartásra, mely egy esetleges áramtalanítás/áramkimaradás esetén maradéktalanul és haladéktalanul biztosítani tudja a rendezvényhelyszín hangosítását, a szükséges közlemények beolvasásának feltételeit, a látogatók ily módon történő tájékoztatását.

A színpadtechnika és az elárusító helyek/programpontok stb. telepítésekor opcionálisan elvégzett új elektromos szerelések (pl.: kábel vezetés és kötések stb.) tűzvédelmi szabványossági megfelelőségét az üzembehelyezést megelőző felülvizsgálat elvégzésével kell igazolni. A dokumentumot a telepítést végző köteles a szervező/helyszíni rendezvényfelelős részére még a koncert/program megkezdése előtt átadni.

Tűzoltási lehetőségek, oltóvízellátottság:

A rendezvényterületen a veszélyhelyzet kialakulása estén a helyszínrajzon jelölt tűzcsap biztosítja szükséges oltóvíz lehetőséget.

Rendezvény szervező által meghatározott tűzvédelmi használati szabályok:

Dohányzás :

a) Tilos a dohányzás: Épületek belsőhelyiségeiben, a sátrak, vendéglátó egységek és a színpad egész védőterületén, kivéve a dohányzásra kijelölt területeket.

b) Dohányzóhelynek olyan területet kell kijelölni, ahol a dohányzás, veszélyeztetés nélkül megengedhető.

c) A dohányzóhelyeken "DOHÁNYZÓHELY" feliratot és nem éghetőanyagból készült hamutartót kell elhelyezni.

Közlekedési és menekülési utak, területek

- a) A területen a közlekedési utakat, –menekülés céljára szolgáló utakat és területeket teljes szélességében és állandóan szabadon kell tartani.
- b) A területen, annak helyiségeiben és szabad területein található valamennyi villamos berendezés kapcsolóját, közműnyitó- és zárószervezetét, tűzvédelmi berendezéseket, továbbá tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utat leszűkíteni, tárolás céljára használni még átmenetileg sem szabad.
- c) Az üzemeltetés alatt azon helyiségek ajtaját, amelyekben emberek tartózkodnak, lezárni nem szabad.

Villamos berendezések

- Villamos berendezés létesítését és szerelését, javítását csak villamos szakemberrel szabad végeztetni.
- A létesítést és szerelést, javítást végző szakember köteles az elvégzett munkáról írásos nyilatkozatot adni.
- Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni.
- A villamos berendezés és az éghetőanyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hő-szigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghetőanyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Gondoskodni kell, hogy a villamos berendezések, kapcsolók stb. az előírás szerinti megjelöléssel legyenek ellátva.

Világító berendezések

- A rendezvény területén olyan világító berendezéseket kell elhelyezni, amelyek a terület általános megvilágítására alkalmasak.
- A világítótestek megfelelő fényerővel kell rendelkezzenek, de ne okozzanak vakító hatást.
- Reflektorokat (fényvetőket) kell elhelyezni a fontosabb nevesített területeken olyan számban, hogy a megfelelő megvilágítási érték rendelkezésre álljon.
- A létesítést és szerelést, javítást végző szakember köteles az elvégzett munkáról írásos nyilatkozatot adni.

Tilos a létesítmény területén:- fontos-

- ❖ A közlekedési (menekülési utak) utakhoz, ajtókhöz, tűzoltó felszerelésekhez, tűzvédelmi berendezések, eszközök (**tűzoltó készülék**) közműnyitó -és zárószervezetéhez vezető utakat eltorlaszolni, leszűkíteni;
- ❖ Tűz és robbanásveszélyes állapotot létrehozni, a tűzvédelmi előírásokat, szabályokat megszegni;
- ❖ **Nyílt lánggal végzet tevékenységet felügyelet nélkül végezni.**

Rendezvényterületek használati szabályai:

Konyhai berendezések a vendéglátó sátrakban/pavilonokban:

a) Gázüzemű:

- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú berendezést szabad használni.
- Az állandó felügyelet nélkül üzemelő, éghetőgázzal üzemeltetett tüzelőberendezés olyan érzékelős korlátozó szerkezettel kell felszerelni, amely meghatározott biztonsági határérték elérésekor az üzemeltetést megszünteti.
- A tüzelőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni.
- A tüzelőberendezés, valamint a környezetében lévő éghetőanyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetőanyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel történő üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghetőanyagra gyújtási veszélyt.

- A tüzelőberendezés használata során az adott területen rendelkezésre kell álljon az ott keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék.
- Gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnel és megfelelő állapotú, repedésmentes tömlővel üzemeltethető.
- A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilinccsel kell rögzíteni.
- Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát minősített gázfőző(gázégő, zsámoly) berendezés használható, amely rendelkezik nyomásszabályzóval (visszaégés-gátló), thermoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró (szabályozó) szerelvénnel.
- A fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervezőknek ellenőrizni szükséges.
- Nem megfelelőeszközök megléte esetén annak használatát a szervezőknek meg kell tiltani!

b) Szilárd tüzelésű

- A főzőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetőanyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghetőanyagra gyújtási veszélyt.
- A főzőberendezés felügyelete csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre bízható.
- A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű főzőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni. A tűz meggyújtásához tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad
- A főzőhelyen a munka befejezésekor a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani.
- Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- Főzőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen
- Szilárd éghetőanyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet. A tároló hely 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS. A tároló helyet úgy kell kijelölni, hogy az esetleges tűz esetén a vízzel való oltás megoldható legyen. Vízzel való oltást csak nyílt terepen, elektromos hálózattól távol alkalmazható. A vízsugarat a tűzfészekre irányítva kell megkezdni.
- a tüzelés, helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (megfelelő oltóképességű, ellenőrzött tűzoltó készülék és vödörben víz)

Vendéglátó sátrak/pavilonok

- o A vendéglátó sátrakban/pavilonokban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
- o A vendéglátó sátrakban/pavilonokban csak az üzemeltetéshez tartozó személyzet tartózkodhat.
- o A vendéglátó sátrakban/pavilonokban dohányozni tilos. E tilalmat a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő táblával, jól látható helyen jelölni kell.
- o a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- o Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú gázüzemű és szilárd tüzelésű főző és sütőberendezést szabad használni.

Színpadok

- A színpadok csak minőségtanúsítással ellátott kivitelűek lehetnek. A felállítás/összeszerelés megfelelőségét igazoló nyilatkozatot a helyszínen biztosítani szükséges.
- A színpadok és környezetük teljes területén a dohányzás, nyílt láng és pirotechnikai eszközök használata tilos. E tilalmat a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő táblával, jól látható helyen jelölni kell.
- A közlekedési és menekülési útvonalak állandó megvilágításáról, vész esetén megfelelő menekülési iránymutatásról gondoskodni kell.
- A színpadok, hangosító eszközök, fénytechnikák villamos hálózatának, a villamos készülékeknek és berendezéseknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok előírásainak.
- A kiépítendő villamos hálózatot, berendezéseket a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről írásban nyilatkoznia kell a szerelést végzőknek
- A színpadokon és a környezetükben éghetőanyagot, ill. éghetőfolyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.
- Gyertya, nyílt lánggal üzemelő eszköz nem használható.
- A tűz elleni védelem érdekében az ott keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani (minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű).
- Az elektromos készüléket használat után ki kell kapcsolni (leválasztani a hálózatról).
- Az egész terület menekülési útvonalait biztonsági jelekkel kell megjelölni.
- A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.
- A területre szükség esetén gépkocsival be lehet hajtani, de ott parkolni nem szabad.

Árusító sátrak

- Az árusító sátrakban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
- Az árusító sátrakban dohányozni tilos
- Az árusító sátrakban egységenként 1-1 darab, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani (minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű).
- A kiépített villamos hálózatnak, a használt villamos készülékeknek és berendezéseknek meg kell felelni a vonatkozó szabványok előírásainak.
- A kiépítendő villamos hálózatot a vonatkozó előírások szerint kell szerelni, és erről írásban nyilatkoznia kell a szerelést végzőknek.
- Gyertya, nyílt lánggal üzemelő eszköz nem használható.
- Az árusító sátrakban és a környezetében éghetőfolyadékot ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- A területre a vállalkozók rakodási céllal behajthatnak, de ott nem parkolhatnak.

Rendezvénybiztosítás a színpadoknál, rendezvény biztosítás a rendezvény területén:

Feladat: a műsorszámok látogatóinak felügyelete, a program zavartalan lefolyásának biztosítása, az előadók védelme, a műtárgy és azon elhelyezett technika felügyelete), illetve kijelölt területen a közrend, közbiztonság, anyagi javak védelme. A rendezvény területén biztonsági rajzokon szerint a menekülési lehetőségeket állandó jelleggel biztosítani kell.

Egyéb rendelkezések: A dohányzást a szabad téren nem kontrolláljuk. **A rendezvény területén csak biztonsági gázpalackok üzemeltethetőek.** A nyílt lángot használó konyhák esetén a PB gázpalack tárolásáról, felhasználásáról is a bérleti szerződés alapján a bérlőnek kell gondoskodni, azt szakszerűen kell üzemeltetni, tárolni az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján.

Biztonsági és kimenekítési tervek ismertetése, biztonsági személyzet oktatásának dokumentálásával kapcsolatos feladatok: A rendezvény megkezdése előtt a biztosítás vezetője e rendezvényre készített tervben foglaltak alapján oktatásban részesíti a rendezvény területén az intézkedési jogkörrel rendelkező biztonsági feladatot ellátó személyeket. Az oktatást köteles dokumentálni tűzvédelmi oktatási naplóban, vagy jegyzőkönyvben. Az oktatás meglétéről szóló naplót vagy jegyzőkönyvet a színpadi kell elhelyezni. Az oktatás meglétét igazoló naplót vagy jegyzőkönyvet, és egy évig meg kell őrizni.

IV.

KÖZREMŰKÖDŐK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉBEN

RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK MÓDJÁT

A VI. FEJEZET TARTALMAZZA

Rendezvénytartó felelőszervező kötelességei: Pénzes László

A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai: A szervezők feladata és kötelezettsége, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható a rendezvény biztonságát veszélyeztető esemény (pl. időjárás, bombariadó, baleset, földrengés, stb.). abban az esetben, ha valamely esemény a rendezvény biztonságát veszélyeztetni gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről. Feladata hogy a rendezvény területén a résztvevők számára biztosítsa a rendezvény területén a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a minimális egészségügyi, biztonsági és higiénia feltételeket. (pl. elsősegélynyújtást, WC-k, tájékoztatás, rendezvény területén a rend és biztonság fenntartása). A rendezvényszervezőnek biztosítani kell a rendezvény helyszínének biztonságos elhagyását, mely intézkedések ezen biztonsági tervben kerültek meghatározásra a vonatkozó jogszabályi előírásokra tekintettel.

A rendezvényre a szervező által előírt szabályok:

- Tilos a rendezvényre bevinni fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, kábítószer, közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket, üvegpalackot, szeszesitalt, élelmiszert, üdítő italt.
- A Rendezvényen 16. életévét be nem töltött személyek csak és kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhat. Részükre a rendezvény területén alkohol kiadása Tilos.
- A Rendezvényen megkülönböztető karszalagot kell használni 18. életévét be nem töltött személyek „korhatár alatti” megkülönböztető karszalagot kötelesek viselni.
- A rendezvényre érkező vendégek személyazonosságát a Biztonsági személyzetnek ellenőrizni kell.
- Nem megfelelő vagy hiányos okmány nélkül a biztonsági személyzet a **rendezvényre történő belépést megtagadja**.
- Köz- és magániratokat, pénzt, ékszert, rádiótelefont, fényképezőgépet, filmfelvét, video felvételt csak és kizárólag saját felelősségre lehet a rendezvényterületre bevinni, a vendégek által bevitt és elhelyezett dolgokért a rendezvényszervező és a biztonsági szolgálat **felelősséget nem vállal**.

Rendezvény területén beléptetés rendje:

- Beléptetéskor a személyazonosság ellenőrzése
- Beléptetés biztosítása közbiztonságra veszélyes tárgyak, eszközök kiszűrése, elvétele;
- Belépés csak számozott karszalaggal történhet, melyről a rendezvény szervezői nyilvántartást vezetnek, illetve számolásra is kerül a ki és bemenő személyforgalom így garantálva a létszámokat.

A Rendezvényről történő kiléptetés: az arra kijelölt, nyitott, akadálymentesített helyen történik.

Veszélyhelyzet esetén kiürítés:

- A veszélyhelyzet arra kijelölt személy hangosbemondón szólítja fel a vendégeket a távozásra, vagy a led falon lejátszásra kerül a (BM OKF honlapon közzétett) veszélyhelyzetnek megfelelő és szükséges intézkedést tartalmazó videofájl. Az rendezvény vészkijáratokat és az ürítést a biztonsági csoport tagjai kezelik, irányítják, rendkívüli esemény esetén a Staff szolgálat ebben segítséget nyújt.
- A kiürítés az alaprajzon megjelölt menekülési útvonalakon történik. Kiürítés és menekítés során az arra kijelölt személyek a alaprajzon jelölt kordonokat nyitják, a menekülési útvonalat akadálymentessé teszik. /lásd: helyszínrajz/

Rendezvény irányítás felépítése:

Rendezvény Irányítási pont feladatai:

Az irányítási ponton kerül kialakításra az időjárás előrejelző nyomon követés, és a szervezői rendezői kapcsolattartás. Az irányítási pont feladata a rendezvény folyamatos biztonsági koordinálására, tömegtájékoztatás, rendkívüli helyzet esetén utasításokat adnak, irányítják a kimenekítést, és megszervezik a sürgős teendőket. Abban az esetben, ha az időjárás hirtelen fordulatot vesz a rendezvénybiztosítás vezetője intézkedik a tűzvédelmi előírás, és a rendezvény biztosítási terv előírásainak megfelelően.

Biztonsági, irányító feladatokat ellátók feladatai:

A rendezvény biztosítás koordinálási feladatait **Huszár Csaba biztonságszervező (Tel: +36 20/517-43-71)** látja el.

Rendezvény biztonsági vezetője:

- a rendezvény biztosításában résztvevők munkáját koordinálja
- szükség esetén javaslatot tesz szervező felé biztonsági intézkedést igénylő esetekben
- a biztosításban résztvevők jelentései alapján szükség szerint összegzi a rendezvény területén történ rendkívüli eseményt, arról tájékoztatja felelős szervezőt
- közreműködik a felelős szervező által elrendelt megelőző biztonsági intézkedések végrehajtásában, a biztonsági szolgálat irányításában.
- veszélyhelyzet esetén irányítja a mentést és kiürítést a rendezvény területen

A biztonsági szolgálat általános feladata:

- terület zárása kordonozása, a gépjárműbehajtás megakadályozása, a közönség mozgásának irányítása, a szükséges biztonsági ellenőrzések végrehajtása, beléptetési feladatok végzése
- A helyszínek biztosítása a biztonsági előírások betartatása a különböző rendezvények során, helyszíni adottságok, és biztonsági előírások figyelembevételével
- Forgalom és közönség irányítás, útbaigazítás, tájékoztatás
- szükség esetén a talált tárgyak kezelése,
- a közönség létszámának, mozgásának, magatartásának figyelemmel kísérése, a szervezőigényének megfelelően,
- a rendezvény rendjének megzavarására irányuló szándék felfedése, jelentése a szervezőnek,
- a rendezvény résztvevői – így a közönség, a műsorszolgáltató, a vendéglátóhelyek, a szervező-sérelmére irányuló személy- illetve vagyon elleni cselekmények felfedése, megszakítása, tettenérés esetén az elkövető elfogása, visszatartása a rendőrség helyszínre érkezéséig, helyszínbiztosítás,
- A rendezvény területén az esetleges rendbontások, bűncselekmények és balesetek megelőzése, megakadályozása, építmények, berendezési tárgyak, műszaki, technikai eszközök őrzése,
- Vendégek kulturált szórakozásának biztosítása;
- A Rendezvény személyzetének és a rendezvények közreműködőinek védelme
- Produkciós területek zárása, ellenőrzése, idegen személyek bemenetelének megakadályozása;

- A bűncselekményt elkövető személyek elfogása, ruházat és csomagátvizsgálás, a rendőrség helyszínre hívása, az elfogott személy és elvett tárgyak átadása
- a rendezvény rendjét megzavarók felhívása a jogsértő magatartásuk abba hagyására, szükség esetén távozásra felhívása, vagy eltávolítása a rendezvény helyszínéről.
- a dohányzásra, nyílt láng használatára vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése, a szabály megszegői figyelmének felhívása a szabályszegő magatartás beszüntetésére,
- Rendkívüli események bekövetkezésekor a szükséges intézkedések megtétele, a menekülési utak szabaddá tétele, a megfelelő záró kordonozások bontása nyitása, forgalomirányítás parkolóknban;
- Ájulás, rosszullét, sérülés, baleset esetén elsősegélynyújtás, a mentők kihívása, a mentők fogadása, az elszállítás segítése
- Az Operatív irányító döntése alapján súlyos rendkívüli események bekövetkezésekor a rendezvény helyszínének kiürítése a bejáratok és kijáratok, más menekítő útvonalak igénybe vételével
- **Tűz vagy pánik helyzet esetén**, a menekülési útvonalak megnyitása, akadálymentesítése, élet megóvása, az ürítés és az oltás megkezdése kézi tűzoltó készülékekkel, szükségeszközökkel, a tűzoltóság értesítése, segítése.

A biztonsági szolgálat rendszeres feladatai:

A rendezvény kezdése előtt legalább egy órával, majd ezt követően rendszeresen ellenőrzi:

- a tűzoltó készülékek meglétét a kijelölt készenlétben tartási helyeken,
- a menekülési útvonalak akadálymentességét,
- a menekülési útirányjelzések meglétét, láthatóságát.
- a hozzá tartozó színpadi és rendezvény terület helyi biztosítása

A biztonsági szolgálat tagja köteles ismerni:

- a rendezvény elrendezési tervét,
- a rendezvény szervezőjének tűzvédelmi előírásait, biztonsági intézkedéseit,
- a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat,
- a tűzoltó készülékek készenlétben tartási helyeit,
- a tűzoltó járművek közlekedési útvonalait, várakozási helyeit, a tűzoltó vízforrásokat.

A biztonsági szolgálat tagja legyen képes:

- a résztvevők tájékoztatására a menekülési lehetőségekről, valamennyi biztonsági szabályról,
- a tűzvédelmi rendszabályok figyelemmel kísérésére, a rendellenességek jelzésére.
- Pánik helyzet esetén a rendezvény területet záró nyitható kordonok azonnali eltávolításra

Kísérje figyelemmel:

- a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartását,
- a tájékoztató feliratok, menekülési útirányjelzők meglétét, épségét,
- a tűzcsapok megközelíthetőségét,
- a rendezvény résztvevőire meghatározott tűzvédelmi előírások megtartását.

A biztosítás logisztikai ellátása:

Öltözet: Póló, nadrág (megkülönböztethetőséget biztosítani kell)

Felszerelés: Azonosító kitűző, Taktikai lámpa minden személy részére

Rádiók: A Biztonsági személyzet minden tagjának, állandóra kiadva.

A rendezvény tartási engedélyt koncerteken napi bontásban az alábbi létszámokra kérjük:

2026. augusztus 20. 16.00 –2026. augusztus 21. 01.00 -8000 fő A fentiek figyelembevételével a rendezvény biztosítást legalább 40 fővel kell ellátni.

2026. augusztus 21. 16.00 –2026. augusztus 22. 01.00 -6000 fő A fentiek figyelembevételével a rendezvény biztosítást legalább 30 fővel kell ellátni.

2026. augusztus 22. 14.30 –2026. augusztus 23. 01.00 -6000 fő A fentiek figyelembevételével a rendezvény biztosítást legalább 30 fővel kell ellátni.

Javasolt szolgálati csoportosítás alaphelyzetben rendezvény terület:

Biztonságszervező vezető	1 fő
Rendezvény be és kiléptetés:	4-4 fő/beléptető pont
Járőr rendezvény terület biztosítás:	4x2 fő (8 fő)
Egyéb zárások, forgalom irányítás:	8 fő
Nagyszínpad vendéglátási terület és terület biztosítás:	8 fő

A rendezvény területeken a létszámhoz igazodóan kerülhet átvezénylésre a biztosítást végző személyzet a biztonsági vezető döntése alapján!

Rendezvénytechnikai vezetők, színpadfelelősök:

- A rendezvény napi megkezdése előtt ellenőrzi: a helyszínen tartózkodók tájékoztatására, értesítésére, riasztására alkalmazott hangosító eszközök elérhetőségét, működőképességét.
- a tűzoltó készülékek meglétét a kijelölt készenlétben tartási helyeken,
- a rendezvény területen tartózkodók számára a hangosbemondón keresztül tájékoztatást ad:
 - a) a színpadi produkció előtt a rendezvény területen tartózkodók számára a rendkívüli helyzet esetén merre lehet elhagyni a rendezvény területet;
 - b) veszélyhelyzet esetén a biztonsági vezető utasítására veszély helyzetekre kidolgozott 1-3. sz. mellékletben foglalt terveknek megfelelően tájékoztatást kell végrehajtani a rendezvény területen.

A közreműködőktől elvárt magatartásformák:

- Tartsa be a szervező által kiadott, a rendezvény rendjére, így különösen a gépjárművek mozgására, a behajtás és a parkolás rendjére, az anyag és áru mozgatására, a bemutató, árusító és vendéglátóhelyek elhelyezésére, működtetésére, a nyitásra és zárásra vonatkozó előírásokat.
- Kísérje figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatásokat.
- Vegye figyelembe és tartsa be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező vagy a biztonsági szolgálat által adott felhívásokat.
- Vegye figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően járjon el.
- A balesetet, káreseményt jelentse be a szervezőnek, vagy a biztonsági szolgálat tagjának.

V.

RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI REND

Rendezvénnyel kapcsolatos eljárás rend:

A szabadtéri rendezvényen szervezői a színpad mögötti zárt területen lévő épületben hoznak létre irányítási pontot. A biztosításban résztvevők URH rádión keresztül tartják a kapcsolatot az irányítási ponttal. A helyszíni biztosításban lévő személyek kötelesek minden releváns információról jelentést tenni a rendezvénybiztosítás vezetőjének azon keresztül a szervező képviselőjének. A rendezvény biztonságos lebonyolítását akadályozó tényezők fennállása esetén a minden esetben a rendezvény szervezői döntenek a biztosításban résztvevők vezetőinek bevonásával a rendezvény felfüggesztéséről, leállításáról. Ez a döntés nagyjában függ a rendkívüli helyzet típusától pl. időjárás, baleset/kár/ mértékétől. Rendkívüli helyzet bekövetkezésekor, illetve annak megelőzésére az biztonsági vezető javaslatot tesz a rendezvényszervező felé, a szükséges intézkedések megtételéről a rendezvényszervező dönt. A végrehajtást a rendezvény biztonsági vezetője irányítja.

Jelentéstétel rendje:

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor az biztosításban résztvevő haladéktalanul jelenti a rendezvény szervezőinek. Ezután a rendezvény szervezői megteszik a szükséges intézkedéseket tájékoztatás, jelentés, illetve kiadják a meghatározott utasítást a biztosításban résztvevő állománynak. A rendezvényszervezői döntenek a rendezvény leállításáról a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel. A veszélyhelyzet függvényében értesíteni kell az illetékes hatóságokat, más együttműködő (rendőrség, Eü. személyzet, tűzoltóság, katasztrófavédelem, stb.) szervezeteket.

Rendezvény terület kiürítés elrendelés esetei:

1. Olyan időjárási veszélyhelyzet, amely az ott lévők életét testi épségét veszélyezteti;
2. Olyan rendbontás, jogsértő cselekmények, amely a nagyszámú tömeg hirtelen mozgásával más résztvevők életét testi épségét veszélyezteti;
3. Olyan előre nem látható katasztrófhelyzet, amely a rendezvény területén lévő valamely objektum, illetve annak tartozékainak (felépítmény, szobor, épület,fa, stb.) olyan irányú mozgása, amely személyek életét testi épségét veszélyezteti.
4. Bombariadó esetén;

Tömegtartózkodásra szolgáló terület vonatkozásában a rendkívüli helyzethez kapcsolódó feladatok, rendezvény területeinek kiürítése: A kiürítés elrendelést követően gondoskodni kell, hogy a rendezvényen lévő zenei szolgáltatás szüneteljen és a kiürítés alatt végig folyamatos tájékoztatást kell nyújtani (hangosítással megoldva) a menekülés útirányokról, azok igénybevételének lehetőségéről. A kiürítés biztosításában résztvevő személyek folyamatosan segítik a tömeg zavartalan, akadálymentes kijutását a rendezvény területéről. A rendezvény területe a mellékelt helyszínrajz alapján hagyható el.

A rendezvény megtartásának kötelező szabályai: A vonatkozó jogszabályi előírások betartása és betartatása minden körülmény között kötelező, az a rendezvényszervezőjének felelőssége.

VI. RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK -ÉS KÖVETELMÉNYEK MEVALÓSULÁSA

A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírások a következőket tartalmazzák:

- a) a tervezett rendezvény megnevezését, rendeltetését, kezdetének és befejezésének várható időpontját,
- b) a tervezett rendezvény helyszínének leírását, útvonalát,
- c) a szervező megnevezését, címét,
- d) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét,
- e) a rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezését valamint a szervezet képviselőjének nevét, címét és elérhetőségét,

Rendezvény megnevezése: XXXVIII. SITKEI ROCKFESZTIVÁL PARK INN BY RADISSON SÁRVÁR

Rendezvény időpontja:

2026. augusztus 20. 16.00 –2026. augusztus 21. 01.00

2026. augusztus 21. 16.00 –2026. augusztus 22. 01.00

2026. augusztus 22. 14.30 –2026. augusztus 23. 01.00

b) Rendezvényhelyszín: mellékelt térkép szerint megtartásának helye: Sítke 0234/1; 0234/3 hrsz terület
/lásd: helyszínrajz/

A helyszín tervezett kialakítását a III. fejezet tartalmazza.

c) Szervező: Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület 9671 Sítke, József A u. 1.

d) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét, elérhetőségét képviselője:

Név: Pénzes László ügyvezető alelnök

telefon (mobil, vezetékes): 30/288 9920,

e-mail: laszlopenzes07@gmail.com

e) A rendezvény biztosítását ellátó személy-, szervezet megnevezése valamint a szervezetek képviselőjének nevét, címét és elérhetősége:

Név: RRI Security Kft.

Cím: 1025 Budapest, Miklós u. 13. 8/42.

Telefonszám:

Cégvezető neve, telefonszáma: Rózsa Imre +36 20 4079595

Email: rozsaimre@rrisecurity.hu

Rendezvény biztonsági vezetője:

Huszár Csaba (biztonságszervező)

Tel: +36 20/517-43-71

A rendezvényért felelős személyek képviselői a rendezvény időtartama alatt a rendezvény helyszínén tartózkodik és ott folyamatos ügyeletet lát el.

Rendezvény tűzvédelmi felelőse: Celldömölki Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság

Rendezvény terület biztosítása, felelőségi jogkörök meghatározása:

Rendezvény terület biztonsági kialakítását és biztonsági előírásokat a II-III. fejezet tartalmazza.

A rendezvényterület kialakításnak követelményeit, a felelőségi jogkörök meghatározását a rendezvénybiztosítást ellátó személyek feladatai a jelentéstétel rendjét a jogszabály figyelembevételével a III.-V. fejezet tartalmazza.

Biztonsági és kimenekítési tervek:

A szabadtéri rendezvény esetében a viharos időjárás esetére, vonatkozó intézkedési tervet, a színpadi rendezvényekre vonatkozó baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervet a Biztonsági Terv 1-3 sz. melléklete tartalmazza. **A biztonsági tervben foglaltakat a biztosításban résztvevők számára oktatni és dokumentálni kell.** A rendezvény megkezdése előtt az 1-3.sz. mellékletben foglaltakat minden színpad felelős számára át kell adni, amelyben foglaltakat be kell tartani. A rendezvény területeken biztosítást a létszám függvényében minden megkezdett 200 fő esetén 1 fő biztonsági személyzettel kell ellátni. A rendezvény területen biztonsági rajzokon szerint a menekülési lehetőségeket állandó jelleggel biztosítani kell.

Egészségügyi Biztosítás módja a rendezvény területén:

Elsősegélynyújtás: A szervező, figyelemmel a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. melléklet 1.6.2. pontban meghatározottakra a zenés táncos rendezvények ideje alatt a helyszínen 1000 fő feletti jelenlét miatt köteles egy eset és 1 db mentőkocsi készenlétbe tartásról gondoskodni, melynek személyzete rosszullét jelzése esetén a helyszínen intézkedik. Rendezvénytartó adatszolgáltatása alapján egészségügyi szolgáltató: **OMSZ** A mentő gépkocsik tervezett tartózkodási helye: /lásd: helyszínrajz / *A rendezvénynapokon a koncerteket követően a rendezvény területen mindaddig biztosítani kell a mentő gépjárművet, amíg az egyidejű jelenlét meghaladja az 1000 főt.*

Az egészségügyi biztosítás szempontjából az előírás:

5001-10 000 fő részvétele esetén egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.

Egyéb rendelkezések: A rendezvény lebonyolításban résztvevők számára a Biztonsági tervben foglaltakat oktatni és dokumentálni kell. A dohányzást a szabad téren nem kontrolláljuk. **A rendezvény területén csak biztonsági gázpalackok üzemeltethetők.** A nyílt lángot használó konyhák esetén a PB gázpalack tárolásáról, felhasználásáról is a bérleti szerződés alapján a bérlőnek kell gondoskodni, azt szakszerűen üzemeltetni, tárolni az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján.

FŐBB VESZÉLYFORRÁSOKRA KÉSZÍTETT (ÁLTALÁNOS) INTÉZKEDÉSI TERV

Cselekvési és intézkedési terv

Tűz keletkezése a színpadon vagy annak közelében:

A csak részleges kiürítést kell végrehajtani, a cél a vendégek minél hamarabb minél messzebbre való eltávolítása a színpad és környékéről. A tűztől legalább 30 m-es távolságra mindenki el kell távolítani és meg kell akadályozni, hogy ennél jobban bárki is megközelítse a tüzeset helyét. A tűzoltókat azonnal értesíteni kell mindenféle tüzesetről, ha a tüzeset méretéből adódóan a tüzet el tudják oltani, akkor azt is jelezni kell a tűzoltóknak. A tüzesetről a mikrofonokon keresztül egy nyelven tájékoztatja a vendégeket, kiemelve, hogy ne akadályozzák az oltási tevékenységet./lásd: 2 .sz melléklet/ A biztonsági személyzet ha emberélet veszélyeztetése nélkül végre tudja hajtani, akkor a rendezvény területén készenléiben tartott tűzoltó készülékekkel álljanak neki a tűzoltásnak. Vendéget lehetőség szerint ne vonjunk be a tűzoltás folyamatába. Tűz esetén biztosítani kell a mentőautó(k) szabad közeledésének feltételét, illetve a beérkező tűzoltó gépkocsik részére a tüzeset helyének akadálytalan megközelítését.

Tűz esetén meg kell kísérelni, eloltani a tüzet: Tűz esetén 1 fő tüzet olt a tűzoltó készülékkel, 1 fő bejelenti a tüzet a tűzoltóságra.

- Oltani lehet vízzel, tűzoltó készülékkel, homokkal.
- Ha ruházata gyullad meg valakinek, földre kell fektetni, betakarni nagyobb kabátba, takaróba vagy lángmentesített oltótakaróba.
- A biztonsági szolgálat, köteles, a tűz oltásában, a személyek és értékek mentésében tevékenyen részt venni. A tűz oltását a helyileg a színpadon rendelkezésre álló kézi tűzoltó készülékekkel kell végezni. Elektromos és folyadék tüzet vízsugárral oltani nem szabad. Tilos vízzel oltani feszültség alatt lévő elektromos berendezéseket, égő zsírt és olajat,

Tűzoltással és tűzjelzéssel kapcsolatos feladatok: -Mindenki aki tüzet észlel, tudomást szerez-

Köteles:

- Jelezni azt az irányítási pontnak, illetve 105-ös telefonszámon a megyei műveletirányítás központjának;
- A tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia:
 - - A TÜZESET (KÁRESET) PONTOS HELYÉT, CÍMÉT,
 - - MI ÉG, MILYEN KÁRESET TÖRTÉNT, MI VAN VESZÉLYEZTETVE,
 - - EMBERI ÉLET VAN-E VESZÉLYBEN,
 - - A TŰZ KÖRÜLBELÜLI TERJEDELMÉT,
 - - A MEGKÖZELÍTHETŐSÉGET.
 - - A TŰZJELZŐ SZEMÉLY NEVÉT,
 - - A JELZÉSRE HASZNÁLT TELEFONSZÁMOT.

A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatni kell a kivonult egység vezetőjét az addig tett intézkedésekről, közölni kell, hogy a tűz közelében van-e még olyan tűz-és robbanásveszélyes anyag, amelyet még nem sikerült kimenteni, és emberi élet van-e veszélyben. A passzív jelenléttel a tűzoltási és mentési munkálatokat akadályozni nem szabad. A helyileg eloltott tüzet minden esetben jelenteni kell az irányítási pontnak. A fentiek nem teljesítése, elmulasztása annak súlyától függő felelősségre vonással jár.

Tűztípusok:

A rendezvény területén előfordulható tűz keletkezési okok:

1. Elektromos energia (villámcsapás, vezetékek túlterhelése, rövidzárlat, hibás kapcsolás, elektromos szikra stb.)
2. Dohányzás (gyakori keletkezési ok, ezért a nyílt lángtól elkülönítve önálló keletkezési okként szerepel; a dohányzás során alkalmazott nyílt lángtól és az égő dohányterméktől keletkezett tüzek esetén kódolandó)
3. Technológiai hiba (hibás technológia, előírások megszegése, építési hiba, túlterhelés, stb.)
4. Egyéb (pl.: gépjármű tüzeset)

Elektromos berendezések tüzei:

Kisfeszültségű berendezések: 50-1000 V-ig. A kisfeszültségű berendezések tüzeinél az elektromos leválasztást a biztonsági szolgálat elvégzi. Amíg ez meg nem történik, a biztonsági távolság szigetelt vezeték esetén legalább 0,3 m, csupasz vezeték esetén legalább 0,9 m. Életveszély elhárításának és a tűz terjedésének meggátolása érdekében száraz, biztonságos helyről sugárral a tűzoltó készenléti szolgálat oltja a tüzet, a hivatásos egységek kiérkezéséig. A biztonsági személyzet a területet azonnal lezárja, legalább 10 m sugarú körben. Az oltás befejezése után a feszültség alatti villamos berendezést és nedves környezetét tilos megközelíteni, a feszültség-mentesítésig a helyszínt nem közelítheti meg senki.

Nagyfeszültségű berendezések: Nem kerül telepítésre, a helyszínen nincs kiépítve.

Gázpalackok, éghető gázok és folyadékok tüzei: A rendezvény területén sem vezetékes gáz, sem PB gázpalackos technológia nem kerül alkalmazásra.

Gépjármű tűz: A rendezvény területén gépjármű közlekedés a rendezvény ideje alatt nem megengedett.

Gépjárművek tüzei esetén a területet 10,0 m körzetben le kell zárni, az alkatrészek (gumi) robbanására lehet számítani. A terület lezárásáról a biztonsági személyzet haladéktalanul gondoskodik.

Gépjármű tüzek esetén amennyiben a jármű benzin üzemű a kifolyó üzemanyag égése miatt a tűz áttérjedhet a közelében lévő további gépjárművekre, éghető anyagokra, ezért a tűz környezetéből el kell távolítani az éghető anyagokat. A tűz környezetében álló gépjárművek, egyéb éghető anyagok eltávolítását is a biztonsági személyzet végzi. A tűz oltásánál ügyelni kell a kicsapó lánghatásra. A motorháztető felnyitása kiemelt kockázatot jelent, csak védelemből lehet elvégezni. A motorháztető kinyitását követően friss oxigéndús levegő áramlik az égési zónába, mely által hirtelen belobbanás, szúrólánghatás következhet be.

A biztonsági személyzet alapvetően porral oltók használatával kezdi meg a tűz oltását.

Esetlegesen kialakuló tüzesetek és szükséges intézkedések Tűzoltásra való felkészülés

Tűz esetén a tűzoltóságra jelezni kell, akkor is, ha a tűz kialudt, vagy sikerült eloltani! Telefon: **105; 112**

Az általános segélyhívó számok nem a Szombathelyi Rendőrkapitányságon valamint nem Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathely Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ügyeletén jeleznek, ezért a bejelentésnél elsőként kell tájékoztatni, hogy a tűz mely területen keletkezett.

Értesítési protokoll, tűzriasztás:

Tűzjelzés esetén a tüzet jelző személynek az alábbi információkat feltétlenül közölni kell:

- A tüzeset pontos helye, címe (a rendezvény területén belül a pontos keletkezési hely)
- Mi ég
- Mekkora a tűz terjedelme
- Van-e életveszélyben
- Mennyien tartózkodnak az épületben, helyiségben, szabad téren, rendezvény területén
- Kiürítés folyamata
- A menekülő emberek menekülési útvonala
- A felvonulási útvonalak melyeken tűzoltó gépjárművel meg tudják közelíteni a helyszínt

- A jelző személy neve és telefonszáma

A tűzoltóság riasztását követően értesíteni kell rendőrséget és a mentőket is függetlenül attól, hogy vannak-e sérült személyek. A hivatásos egységek riasztását követően értesíteni kell a rendezvényszervezőt, valamint biztonsági szolgálat vezetőjét. A rendezvény teljes evakuálásról a kiérkező tűzoltás vezető dönthet, azt megelőzően a biztonsági vezető és a technikai vezető döntési joga és felelőssége a teljes evakuálás. A kiérkező hivatásos egységek első számú döntéshozó vezetője tűz esetén a tűzoltás vezető.

Tűzoltás:

A tüzet észlelő személy feladatai:

- A tűzoltóság riasztása a fentebb felsoroltak szerint
- A biztonsági személyzet azonnali tájékoztatása
- Az épületben, helyiségben, szabad téren tartózkodók riasztása kiabálással, hangosítással.
- Az ajtók, kapuk kinyitása vagy kinyittatása az építményekben
- Információgyűjtés a tűz jellemzőiről
- Tűz oltásának megkísérlése
- Áramtalanítás, közművek elzárása vagy azok megtételére való intézkedés
- Vendéglátó egységekből a PB palackok biztonságos helyre történő elszállítása
- A keletkezett tűz oltását meg kell kísérelni a rendelkezésre álló eszközökkel:
- Tűzoltó készülékkel
- Tűz pokróccal való letakarásával
- Éghető anyag eltávolításával
- Áramtalanítás után vízzel.
- Tűz esetén teljes áramtalanítást kell végezni a főkapcsoló „0” állásba helyezésével!

Kiürítés és menekítés:

Amennyiben rendezvény ideje alatt keletkezett tűz, fokozott figyelemmel kell kísérni a mozgásukban korlátozottak menekülését, nehezebben mozognak, a menekülő emberek könnyen sérüléseket okozhatnak nekik, esetleg eleshetnek a menekülő tömegben.

Az intézkedési terven, valamint a kiürítési dokumentációban foglaltak szerint végezze a menekítést a biztonsági személyzet.

A tűz észlelésekor szabad téren tartózkodókat riasztani kell, az épületet, helyszínt azonnal el kell hagyni, ott csak a tűz oltásán ténykedők tartózkodhatnak. Feltétlenül kerülni kell az esetleges hősködést. Amennyiben a tűz a visszavonulási útvonalakat meggátolhatja, úgy a tűz oltását abba kell hagyni és az épületet, szabad teret minél előbb el kell hagyni.

A tűzoltóság kiérkezésekor a tűzoltás vezetőjét minden szükséges információval el kell látni.

A mentés során feltétlenül kerülni kell a pánik helyzet kialakulásának bekövetkeztét. A biztonsági személyzet higgadt viselkedése életmentő lehet!

Helyszíni biztosítás:

A helyszín biztosításáról a biztonsági személyzet gondoskodik.

Felvonuló egységek biztosítása

A felvonuló egységek irányítására a biztonsági személyzetnek fel kell készülni. Amennyiben a távolból hallatszanak a szirénák hangjai, a személyzet megállítja a forgalmat mind a gyalogos, mind a gépjárművel történő közlekedést és biztosítja a felvonulás zavartalanágát.

Együttműködés:

A hivatásos szervek utasításait a rendezvény teljes személyzete maradéktalanul teljesíti.

Tűzoltás utáni feladatok:

A tűz oltását követően a helyszíni őrzésről, az esetleges helyszín biztosításáról a biztonsági szolgálat gondoskodik. A helyreállítás, illetőleg a rendezvény folytatására a hatóságok kifejezett hozzájárulása előtt nem kerül sor.

Veszélyes időjárási helyzetek kialakulása:

Szél-szélvihar:

Szél-szélvihar esetén függően a szélerősségtől a szervezők és a biztonsági személyzet gondoskodik a látogatók biztonságáról, szükség szerint a rendezvény szüneteltetéséről, beszüntetésről. Amennyiben az időjárás megköveteli, szükséges a sátrak kiürítése, bezárása, színpadok leengedése, díszletek és kiegészítő infrastruktúrák pótsúlyozása, lefektetése. Várhatóan nagyobb szél kialakulása esetén, mérlegelést követően gondoskodni kell a kiürítésről, a szél által veszélyeztetett infrastruktúráknál kezdve. Szükség szerint a hangosbemondó rendszeren, és az őrpontokon is tájékoztatni kell a látogatókat a teendőkről.

Eső és esővel együtt járó szélvihar:

Amennyiben esővel együtt járó szélvihar alakul ki, úgy az eljárás azonos az előző pontban leírtakkal, azzal a kiegészítéssel, hogy egy esetleges kiürítés esetén külön figyelmet kell fordítani az esővíz által a talajban keletkezett csúszásveszélyre, és ennek figyelembevételével kell a kiürítést irányítani. Párhuzamosan ezzel, amennyiben indokolt, haladéktalanul gondoskodni kell az energia hálózat lekapcsolásáról.

Fokozott villámtevékenység:

Amennyiben fokozott villámtevékenység kialakulására lehet számítani, vagy már kialakult helyzetben fokozott villámtevékenység jön létre, úgy a szervezők mérlegelést követően beszüntetik a rendezvényt, gondoskodnak a terület kiürítéséről, figyelmeztetik a közönséget, hogy milyen irányba mozogjanak, milyen tevékenységeket folytassanak.

Teendők a villámcsapás elkerülése érdekében:

Fokozott villámtevékenység esetén a tűzoltói beavatkozás nem történhet a víz felszín közvetlen közeléből. A vizek közelében lényegesen nagyobb lehet a páratartalom, így a villám is nagyobb területet veszélyeztet. A magas páratartalom miatt megnövekszik a levegő vezetőképessége. Tartósan magas vagy folyamatosan emelkedő hőmérséklet

Amennyiben tartósan és fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, úgy a szervezők és a biztonsági személyzet kiemelt figyelmet fordít a vegetációs tüzek kialakulásainak veszélyére, a lehetőségekhez mérten locsolással csökkentik ezen veszélyforrások kialakulásának esélyét. Amennyiben hőségriadó kerül elrendelésre, úgy a rendezvény szervezői erről tájékoztatják a rendezvényen a közönséget, hogy megelőzzék a tömeges roszulléteket. Szükség szerint gondoskodnak a vízosztásról, fektetésről.

Jégeső

Amennyiben az időjárási jelenségek közül jégeső alakul ki, úgy a szervezők a biztonsági személyzettel közösen gondoskodnak a rendezvényen a veszélyeztetett korcsoport sérüléseinek minimalizálásáról, valamint a pánik kialakulásának megakadályozásáról. Hangosbemondón informálják a vendégeket a szükséges teendőkről.

Időjárás veszélyhelyzeti evakuációs döntési protokoll.

Az élet és vagyonbiztonság érdekében az alábbi cselekvési protokollok kerülnek kivitelezésre a rendezvény teljes területe vonatkozásában.

1. Cselekvés terv:

Amennyiben villámtevékenységgel járó időjárási esemény várható erről a hangosbemondó rendszerünkön tájékoztatjuk a látogatókat

Amennyiben a rendezvényhelyszín 10 km-es körzetében várható villámtevékenység úgy tájékoztatjuk a biztonsági szolgálatot, hogy ha a villámtevékenység eléri a rendezvényterületet, úgy a programokat, szüneteltethetjük. Amennyiben a várható kísérő szél lehetővé teszi, úgy a vendégeket a zárt nagyhelyszínre tereljük, ha pedig a zárt helyszínek szélterhelését meghaladó szélteher várható, úgy gondoskodunk az eseményhelyszín részleges, vagy teljes üritéséről. A részleges vagy teljes áramtalanítás párhuzamosan az aktivitás szüneteltetésével megtörténik.

Amennyiben a rendezvényhelyszín 5 km-es körzetében várható villámtevékenység úgy tájékoztatjuk a biztonsági szolgálatot, hogy ha a villámtevékenység eléri a rendezvényterületet, úgy a programokat, szüneteltethetjük. Amennyiben a várható kísérő szél lehetővé teszi, úgy a vendégeket a zárt nagyhelyszínre tereljük, ha pedig a zárt helyszínek szélterhelését meghaladó szélteher várható, úgy gondoskodunk az eseményhelyszín részleges, vagy teljes üritéséről. A részleges vagy teljes áramtalanítás párhuzamosan az aktivitás szüneteltetésével megtörténik. A szabadtéri helyszínen külön szervezői állományt (tömegirányítók, biztonsági szolgálat) helyezünk készenlétbe

Amennyiben a rendezvényhelyszín 1 km-es körzetében várható villámtevékenység úgy tájékoztatjuk a biztonsági szolgálatot, hogy ha a villámtevékenység eléri a rendezvényterületet, úgy a programokat, szüneteltethetjük. Amennyiben a várható kísérő szél lehetővé teszi, úgy a vendégeket a zárt nagyhelyszínre tereljük, ha pedig a zárt helyszínek szélterhelését meghaladó szélteher várható, úgy gondoskodunk az eseményhelyszín részleges, vagy teljes üritéséről. A részleges vagy teljes áramtalanítás párhuzamosan az aktivitás szüneteltetésével megtörténik. A nyitott tömegtartózkodási helyszínen a már készenlétbe helyezett szervezői állományt felkészítjük a tömegtartózkodás felfüggesztésére, szüneteltetésére, és minderről aktívan kommunikálunk a rendelkezésre álló audio-vizuális eszközökön

Amennyiben a rendezvényhelyszínt érintő, a várható villámtevékenység, úgy a programokat szüneteltetjük, felfüggesztjük a veszélyes időjárási jelenség fennállásáig, melyről a felelős rendezvényszervező intézkedik. Amennyiben a várható kísérő szél lehetővé teszi, úgy a vendégeket a zárt nagyhelyszínre tereljük, ha pedig a zárt helyszínek szélterhelését meghaladó szélteher várható, úgy gondoskodunk az eseményhelyszín részleges, vagy teljes üritéséről. A részleges vagy teljes áramtalanítás párhuzamosan az aktivitás szüneteltetésével megtörténik.

Személyi rendbontás esetén teendő feladatok:

Személyi rendbontás esetén az elsődleges cél a probléma békés megoldása. A rendbontás egyik lehetséges helye az a színpad és környéke. Ezért itt fokozott, kiemelt létszámú biztonsági személyzet teljesít szolgálatot. Külön védelme van az öltöző sátnak és az ide érkező előadónak, itt a fő cél a rajongók távoltartása, vagy szabályozott keretek közötti autogramm osztás és rajongói találkozó lebonyolítása. A koncertek idején a színpadot és a rajta lévő előadókat a vendégek felől is védik, az esetleges színpadra való feljutás megakadályozása végett. Ha a programszervező úgy ítéli meg, hogy a vendégek (rajongók) közül többen csoportos rendbontásra készülnek (többi vendég zavarása, az előadó túlzott megközelítése) akkor egy bevetési csoportot küld be az érintett területre akik először békésen próbálják megoldani a szituációt, hanem meggy akkor a hangadók kiemelésével (eltávolításával) oldják meg a problémás szituációt.

Csoportos rendbontás esetén a programszervező utasítására le kell állítani az előadást, koncertet. Az előadás folytatása, újraindítása szintén a programszervező utasítása alapján történhet. A személyzetnek a „Vendégnek mindig igaza van” elvet kell érvényesíteni, és ha ez nem hoz megfelelő eredményt akkor kell a biztonsági személyzethez fordulni. Az atrocitás során megsérült személyek sérülését el kell látni, és az adataik felvétele után lehet csak elengedni. Ha két vendég közötti atrocitás nem végződik békésen és tettelegességig fajul akkor a rendezvényszervezőnek értesíteni kell a rendőrséget. Az öntudatlan (alkoholos) állapotban lévő vendéget nem szabad a rendezvény területéről eltávolítani, őket csak mentővel lehet elszállítani a területről. A parkolóban történt baleset (koccanás, ütközés, elütés, stb...), ha a békés megegyezés láthatólag nem jön létre, akkor a parkolóban szolgálatot teljesítő biztonsági személy azonnal értesíti a parkoló őrt, aki szükség esetén értesíti a rendőrséget.

Bombariadó esetén teendő feladatok.

Ha a rendezvény idején bomba fenyegetésről értesülnek, akkor azt azonnal jelezni kell az rendezvényszervezőnek. A rendezvényszervezőnek a bombafenyegetés tudomására jutásakor azonnal értesíteni kell a rendőrséget és a tűzserészeket, illetőleg azonnal el kell rendelnie a teljes kiürítést. A hangosbemondó tájékoztatja a kiürítésről a vendégeket és — a tűzserészek munkája elősegítése érdekében — mindenkit fel kell szólítani a személyes tárgyaiknak számító kiegészítésként, az adott esetben magukkal hozott egyéb tárgyaik, ruhadarabjaik magukkal vitelére. Az utasítást mindenki köteles maradéktalanul teljesíteni! A gazdátlan csomagokat az észlelés helyén kell hagyni azokat az illetéktelen személyektől védeni, kell megfelelő távolságból (legalább 40 - 50 méter)

Tömeges mérgezés esetén teendő feladatok.

Ha tömeges rosszullétre utaló jeleket észlel valaki azt azonnal jelezni kell a rendezvényszervezőnek. Ha a rosszullét veszélyes anyagra utal, akkor az rendezvényszervezőnek azonnal el kell rendelni a teljes kiürítést és megkezdeni a veszélyes anyag kiömlésének, kifolyásának megakadályozását az emberi élet veszélyeztetése nélkül és a szükséges védőeszközök alkalmazása mellett. Azonnal értesíteni kell a mentőszolgálatot és az Országos Katasztrófavédelmi felügyelőséget a HAVÁRIA eseményről. A mérgezés gyanús személyeket orvosi vizsgálat nélkül nem lehet elengedni. Ételmérgezés gyanúja esetén a nem kell kiürítést alkalmazni. A rosszullét személyeket ki kell kérdezni, hogy megállapítható legyen az rosszullét oka, ha az gyaníthatóan (nem kell a 100 –os bizonyosság) valamelyik a rendezvény területén lévő szolgáltató által készített élelmiszer végett (mindenki aki rosszul lett fogyasztott a szolgáltató által készített élelmiszerből következett be, akkor a rendezvényszervező azonnal, bezáratja a szolgáltatót. Ameddig a szolgáltató nem igazolja, hogy az ételmérgezés nem tőle származik addig nem nyithat ki, (gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aznap már nem nyithat ki).

Veszélyhelyzet esetén kiürítés

- A veszélyhelyzet arra kijelölt személy hangosbemondón szólítja fel a vendégeket a távozásra, vagy a led falon lejátészásra kerül a (BM OKF honlapon közzétett) veszélyhelyzetnek megfelelő és szükséges intézkedést tartalmazó videofájl. Az rendezvény vészkijáratokat és az ürítést a biztonsági csoport tagjai kezelik, irányítják, rendkívüli esemény esetén a Staff szolgálat ebben segítséget nyújt.
- A kiürítés az alaprajzon megjelölt menekülési útvonalakon történik. /lásd: helyszínrajz/

Tömegek tájékoztatás a színpadi helyszíneken: A rendezvény színpadi helyszínein felállításra kerülő hangtechnika az adott rendezvényterület hangosítására alkalmas. A szervezők, a biztonsági szolgálat mobil telefon készülékkel fognak rendelkezni, azaz közvetlen kapcsolatban fognak állni egymással. Ha rendkívüli esemény történik, akkor a biztonsági személyzet és a rendezők mobiltelefonon és adó-vevő készüléken tudnak információt közölni egymással. A biztonsági vezető tájékoztatja a főszervezőket, mérlegelik a kialakult helyzetet és döntenek a teendőkről. Ha szükséges hívják a segélyhívó telefonszámokat, és a tűzoltóság, rendőrség, mentők megérkezéséig intézkednek a látogatók tájékoztatására. A tájékoztatás a rendezvényi helyeken, a színpadoknál a műsorközlők által történik. A helyszíneken tartózkodók a kivetítő táblákon, a rendelkezésre álló 1 db hangosbeszélőn, valamint a területen mozgó rendezői személyzet útján kapnak információkat. a veszélyhelyzet esetén szükséges tudnivalókról, a helyszín elhagyásának módjáról. Fontos a higgadt tájékoztatás. Rendkívüli események esetében a 2. sz. mellékletben szereplő tájékoztató szövegeket mond be a színpadi felelős.

Áramszünet esetén tájékoztatás: Ha a hangosítás elnémul, a rendvédelmi szervek (mentő, tűzoltóság, gépjármű) hangosbemondójának segítségével 150 méter hatótávolságig lehet tájékoztatni az összegyűlteket a havária eseményéről, vagy az áramszünet tényéről.

Rendkívüli események és hívható segélyhívó számok:

- 104 mentők
- 105 tűzoltók
- 107 rendőrség
- 112 általános segélyhívó

Katasztrófavédelem ügyelete, veszély esetén hívható telefonszám: 94/513-430

Ezek a telefonszámok a főszervezők és az ügyelet szolgálati telefonjában megtalálhatók, és azonnal hívhatók, amennyiben szükségessé válik. Szabadtéri rendezvény esetén szélsőséges időjárás előfordulhat ezért a rendezvény alatt az irányítási ponton folyamatosan figyeljük az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapját és a Katasztrófavédelem ügyelet útján kérhetünk le részletesebb információt. A kijelölt menekülési útvonalait, a kiürítés lehetséges irányait a mellékelt térképeken jeleztük.

KÖZÖNSÉG TÁJÉKOZTATÁS VESZÉLYHELYZET ESETÉN

Közönség tájékoztató szövegek – magyarul:

„A” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az eseményt műszaki okokból meg kell szakítanunk. A hiba elhárítása után további információval szolgálunk Önöknek.

„B” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, hogy a rossz időjárási viszonyok miatt a rendezvény nem folytatható. Kérjük, a legrövidebb útvonalon hagyják el a helyszínt.

„C” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, de az esemény helyszínét ki kell üríteni. Kérjük Önöket, mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon. A személyes tárgyaikat kérjük, vigyék magukkal, és kövessék a rendőrség, valamint a biztonsági szolgálat utasításait.

„D” Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérjük, őrizték meg nyugalmukat. A biztonsági szolgálat kezeli a helyzetet. Kérjük Önöket, kövessék a rendőrség, valamint a biztonsági szolgálat utasításait és mielőbb hagyják el a rendezvény (baleset) helyszínét a legrövidebb útvonalon keresztül.

Közönségtájékoztató szövegek – angolul:

Announcement „A”

Ladies and Gentlemen, unfortunately it is necessary to interrupt the event. We will pass on further information as soon as possible.

Announcement „B”

Ladies and Gentlemen, due to bad weather conditions, the event is cannot be continued. Please make your way to the nearest exit.

Announcement „C”

Ladies and Gentlemen, we regret to have to inform you that we must clear the premises. Please remain calm and make your way as quickly as possible to the next available emergency exit. Please remember to take your personal belongings and follow the instructions of the police and security staff.

Announcement „D”

Ladies and Gentlemen – please remain calm. The security staffs are dealing with the situation. Please clear the event (accident) area and make your way calmly and quickly to the exits. Please comply with the instructions of the police and security staff.

Miután meggyőződtek a rendezvény szervezői a helyszín lokális, vagy teljes kiürítéséről, szükség esetén elvégzik az áramtalanítást. A tűz, vagy káresemény jelzése a **105 vagy 112** telefonszámon történik mobiltelefonok segítségével.

3. sz. melléklet

Intézkedési terv viharos időjárás esetén

Az intézkedési terv rendeltetése:

Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény helyszínének kiürítéséhez szükséges döntés-előkészítés megalapozottságát, szervezési, védekezési feladatok összehangolt, szervezett végrehajtását. Az intézkedési terv szerinti eljárás biztosítja a rendezvény helyszínén összegyűlt tömeg figyelmeztetését, szükség esetén a térről történő biztonságos kimenekítését és elhelyezését az emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű csapadék, illetve egyéb veszélyhelyzetek esetére.

Az intézkedési terv alapelvei, fogalmai: Az intézkedési terv az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) figyelmeztető előrejelzésére és riasztására épül. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzést és riasztást a következő időjárási elemekre ad ki:

- heves zivatar,
- felhőszakadás,
- széllokés.

(Ónos eső, hófúvás időjárási elemek a rendezvény időszakára teljes bizonyossággal kizárhatóak.)

Veszélyességi szintek meghatározása az alábbiak szerint történik:

Első szint (sárga): Az ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

Második szint (narancs): Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

Harmadik szint (piros): Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra.

Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek. Heves zivatar [a legerősebb széllokések meghaladják a 90 km/h-t ("károkozószerű") és/vagy a jég átmérője meghaladja a 2 cm-t ("nagy méretű jég")]

Első szintű (citromsárga) jelzés: rendszerint rövid életű, izolált heves zivatar várható. Akár több helyen is kialakulhat intenzívebb zivatar-tevékenység. Egy-egy helyen a zivatarokat kísérővált legerősebb széllokés vagy a jég mérete a heves zivatarnak megfelelő küszöbérték közelében, esetleg kissé e fölött alakulhat, de a heves kategóriának megfelelő kísérőjelenségek várhatóan csak kis területre és rövid időre korlátozódnak.) A szóban forgó helyzetekben egy adott pont környezetében a zivatarhoz társuló heves események bekövetkezési kockázata alacsony.

Második szintű (narancssárga színű) jelzés: Hosszabb életű, rendszerint jól "szervezett" heves zivatarok várhatók. Intenzitásuk extrémis lehet, így akár 5 cm-t meghaladó jégmértet, vagy 120 km/h-t meghaladó széllekedést eredményezhetnek. Második szintű jelzés esetén a várt, heves zivatarok által érintett területi lefedettség nagyobb, mint az elsőszintű jelzés esetén, ilyenkor egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat már magasabb (közepes) az első szinthez képest.

Harmadik szintű (piros) jelzés: A várt heves zivatarok jól szervezett, hosszú életű zivatarrendszert alkotnak, és többfelé eredményezhetnek 90 km/h-t meghaladó széllekedéseket. A legmagasabb fokozatú jelzés esetén a heves zivatarok nagy területen okozhatnak heves szélrohamokat, így egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat magas. Felhőszakadás [Lokálisan, rövid idő alatt (általában 30–60 perc, de akár 2–3 óra is lehet) 25–30 mm-t meghaladó csapadékmennyiség hullik. Intenzív záporok, zivatarok kísérőjelenségeként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék (> 25–30 mm) hullhat.]

Első szintű (sárga) jelzés: Az intenzív záporok, zivatarok kis területre korlátozódva eredményezhetnek nagy mennyiségű, 25–30 mm-t meghaladó csapadékot. Egy-két helyen –kisebb körzetekben – kis valószínűséggel 50 mm-t meghaladó csapadékösszeg is hullhat.

Második szintű (narancs) jelzés: A légköri feltételek adottak ahhoz, hogy az előforduló intenzív záporokhoz, zivatarokhoz kötődően, lokálisan 50 mm-t meghaladó csapadékmennyiség essen. Gyakran előfordulhat, hogy a veszélyeztetett terület behatárolására már csak az időjárási radarok mérései alapján, a csapadék hullásának kezdetén van lehetőség! Széllekedés a nagyobb területre várhatóan jellemző- nem lokális, az intenzív záporokhoz, zivatarokhoz nem kapcsolódó - legerősebb széllekedésekre, a felszín feletti 10 m-es magasságra és általában az alacsonyabban fekvőterületekre (300–400 m alatti tengerszint feletti magasságú területekre) vonatkozik.

Elsőszintű (sárga) veszélyjelzés esetén az érintett területen a várt legerősebb széllekedések meghaladhatják a 70 km/h-t, de egy-egy esetben akár 90 km/h körüli értéket is elérheti. Második szintű (narancs) veszélyjelzés esetén a legerősebb széllekedések már meghaladhatják a 90 km/h, de néhol akár a 110 km/h körüli értéket is elérhetik. A harmadik (piros) szintű veszély jelzésetén, nagy területen 110 km/h feletti széllekedések várhatóak.

A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése:

A felelős szervező a rendezvény előtti napon 20.00 óráig áttanulmányozza a rendezvény napjára szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának leírása található. Erről tájékoztatja a szervezésben, a rendezvény biztosításában résztvevőket, valamint a rendezvénytechnika vezetőjét. A biztonsági szolgálat ügyeleti központja a rendezvény megkezdése előtt kettő órával megkezdheti a riasztási rendszer figyelemmel kísérését. A veszélyjelző rendszer adatairól rendszeresen tájékoztatja a biztonsági szolgálat vezetőjét.

A tájékoztatás gyakorisága

- 3 óránál,
- sárga riasztás esetén 1,0 óránál
- narancs riasztás esetén 0,5 óránál több nem lehet.

A biztonsági szolgálatot ellátó személyek:

A rendezvény megkezdése előtt legalább egy órával bejelentkezik az ügyeleti központba és tájékozódik a várható időjárásról. Vihar előrejelzés esetén folyamatos tájékoztatást kér az aktuális riasztási fokozatról illetve annak változásáról.

Eljárás veszélyjelzés esetén:

1. A biztonsági vezető

- Az ügyeleti központ értesítésének vétele.
- A felelős szervezőtájékoztatása a veszélyjelzésről, illetve a riasztási fokozat változásáról.

2. Felelős szervező

Mérlegeli a riasztás adatait, tájékoztatást és javaslatot kér a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási központban lévő képviselőjétől.

SÁRGA (elsősztintű) riasztás esetén:

Amennyiben a széllelkések eléri az 50 km/órát, a felfújható gumijátékok, könnyű napvédő sátoztetők, ernyők használatát be kell fejezni, azokat le kell szerelni. Amennyiben a széllelkések eléri a 80 km/órát, a sátozpavilonok használatát be kell szüntetni, azt le kell kötozni vagy bontani úgy, hogy az összedőlés, elsodródás lehetősége kizárható legyen.

Amennyiben a széllelkések eléri, vagy meghaladják a 90 km/órát, a színpadon a mű-sorszoolgáltatást be kell fejezni, a színpadtetőt le kell engedni, és az elektromos berendezéseit haladéktalanul áramtalanítani kell.

NARANCS (második szintű) riasztás esetén: elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, figyelmezteti az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre.

PIROS (harmadfokú) riasztás esetén:

- dönt a rendezvény félbeszakításáról,
- elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, figyelmezteti a veszélyhelyzetre,
- elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének kiürítését, elhagyását,

Rendkívüli helyzet bekövetkezésekor a biztonsági vezető tájékoztatást ad a főszervezők felé, a szükséges intézkedésekről. A rendezvény megszakításáról rendezvénysszervező és biztonsági vezető közösen döntenek, amely döntés végrehajtását a biztonsági vezető vagy helyettese koordinálja.

A döntést lehetőleg úgy kell meghozni, hogy a rendezvény még a vihar megérkezése előtt 45-60 perccel beszüntethető, és a közönség nyugodt, biztonságos eltávazása biztosítható legyen.

A biztonsági szolgálat feladatait a „a Biztonsági Terv II.-III.-és V.” fejezete tartalmazza.

A rendezvénytechnika személyzete: -a terület kiürítésének elrendelése során-

- a közönség eltávazását követően gondoskodik az elektromos berendezések (színpadtechnika, a terület elhagyását követően a térhangosítás, a villamos-energia ellátás, stb.) lekapcsolásáról, feszültségmentesítéséről,
- rögzíti, letakarja azokat a berendezéseket, felszerelési tárgyakat, amelyek a kialakult helyzetben elszállításra nem kerülhetnek.

- a rendezvényterületeket lezárja, – a szélnek különösen kitett helyen lévő kordonkorlátokat lefekteti,
– a kijelölt gyülekezőhelyre vonul, és a továbbiakban a felelős szervezőutasításai szerint jár el.

A rendezvényre kitelepült vendéglátó egység vezetője:

- Haladéktalanul beszünteti a vendéglátó tevékenységet,
- az elektromos berendezéseket áramtalanítja, feszültségmentesíti,
- a kirakott ülőbútorokat (műanyag székek, asztalok) begyűjti, összerakja, leköti, vagy az építménybe behelyezi úgy, hogy azokat a viharos szél ne ragadja fel és sodorja el.
- a szabadban maradó tárgyak biztonsági rögzítéséről (lekötözéséről) gondoskodik,
- a veszélyeztetett területet elhagyja.


A rendezvény területének elhagyása a rendezvényterület elhagyásának rendjét, módját a kiürítési, menekítési terv tartalmazza.

ZENÉS TÁNCOS RENDEZVÉNY TERÜLET KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA

Rendezvény terület kiürítése:

A rendezvény területen rendezvényszervező nyilatkozata alapján maximálisan 8000 fő tartózkodhat. Kiürítés számításra figyelembe vett alap elrendezési rajz (megjegyzés: a helyi adottságok miatt a lezárt területek nagysága változhat ettől függetlenül a zárt területről a biztonságos menekülésre a nyitási szélességet állandóan biztosítani kell) helyszíni kialakítás lásd elrendezés rajz:

RENDEZVÉNY TERÜLETEK KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA

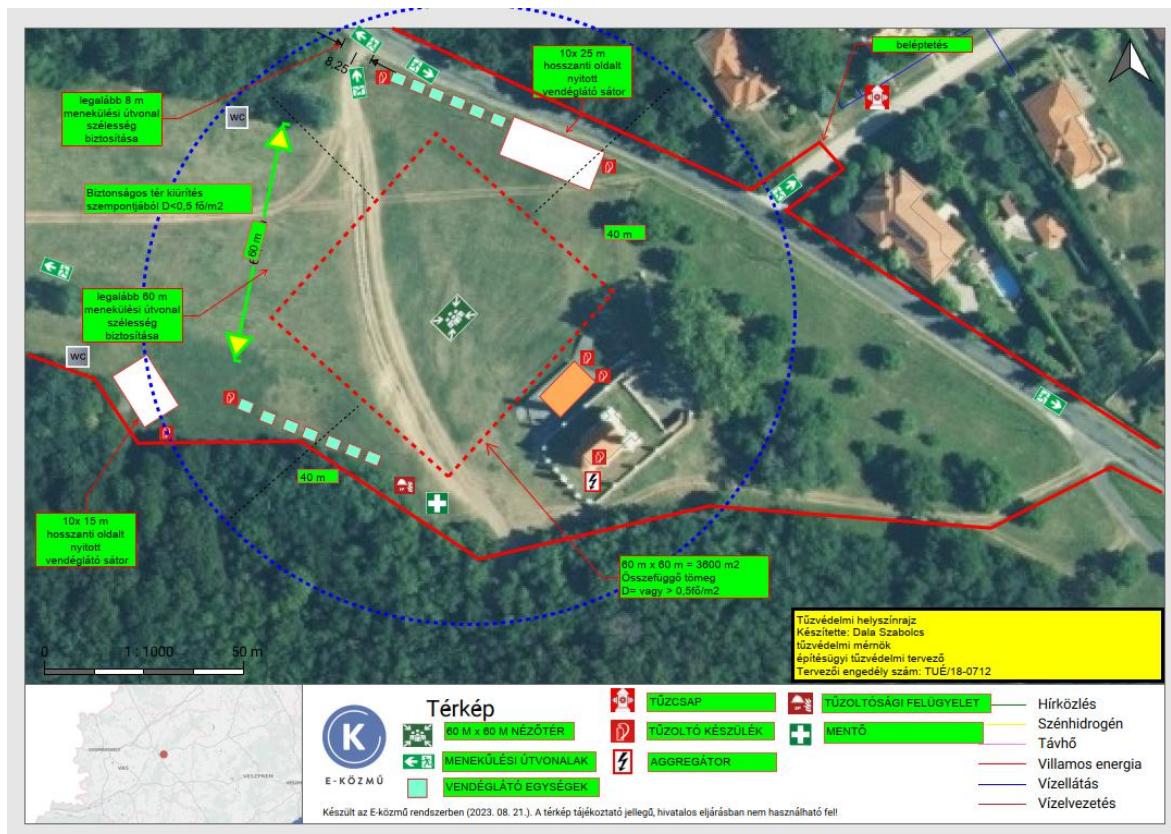

SZÍNPADI RENDEZVÉNY TERÜLET KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁSA

Szabadtéri rendezvények TVMI 4.3. pontja alapján

Kiürítés számítási módszer

4.3.1. A létszámsűrűséget a kiürítés számítás során homogénnek kell tekinteni a kiürítendő rendezvény helyszín (azon belül az összefüggő tömeg) vonatkozásában.

4.3.2. A kiürítés számításnál kétféle módszer közül kell kiválasztani a rendezvény helyszín sajátosságai alapján a számítási metódust. Az első számítási metódust (4.3.4 pont) akkor kell alkalmazni, amikor a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető, oldalankénti kezdeti szabad menekülési szélessége kisebb, mint az összefüggő tömeg 40 méteres környezetén belül a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek oldalankénti összege, de nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség.

4.3. A minimális menekülési szélesség meghatározásának módja az alkalmazandó számítási módszer meghatározása érdekében:

minimális menekülési szélesség = $N / k \times 4$ min ahol:

N - a vizsgált rendezvény helyszínen tartózkodó személyek száma [fő],

k - a menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélességének átlagos átbocsátó képessége [fő/m/min]

4.3.4. A kiürítés időtartama az alábbi képlet alkalmazásával számolható:

Első számítási metódus:

$$t_{a2} = \{s_{1i} / v_{1i}\}$$

Ahol:

t_{a2} - a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s_{1i} - a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),

v_{1i} - a számításba vett s_{1i} útvonalszakaszokhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

n - a számításba vett s_{1i} -vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).

4.5. Haladási sebesség

4.5.1. A szabadtéri rendezvény helyszíneinek a kiüríthetőségét a rendezvény, esemény típusa, a talaj típusa, valamint a rendezvény helyszínén várható maximális létszám és létszámsűrűség figyelembevételével kell tervezni és igazolni.

4.5.2. A szabadtéri rendezvény menekülésre számításba vett útvonalszakaszára vonatkozó haladási sebességet az 1. számú táblázat alapján kapott érték, és a 2-3. számú táblázatban foglalt korrekciós tényezők szorzata határozza meg.

4.5.3. Amennyiben az adott szabadtéri rendezvény a típusa alapján a 2. számú táblázat szerint nem sorolható be egyértelműen, úgy az abban felsorolt tényezők alapján, azok figyelembe vételével, a rendezvény szervezője a rendezvényt befolyásoló tényezők, körülmények vizsgálatát követően, a haladási sebességet egyedileg határozza meg.

4.5.4. Haladási sebességek meghatározására szolgáló táblázatok

1. táblázat: Emberek haladási sebessége a létszámsűrűség függvényében

kiürítendő terület létszámsűrűsége [fő/m ²]	Vízszintes átlagos haladási sebesség [m/min]	Haladás lépcsőn [m/min]
0,5-től 1-ig	65,95	57,88
1-től 2-ig	49,60	43,40
2-től 3-ig	27,80	24,10
3 felett	11,45	9,63

2. táblázat: Korrekciós tényezők a rendezvény típus alapján

Szabadtéri rendezvény típusa	Haladási sebesség korrekciós tényezője
Gyerekezen rendezvény, gyermek koncert	0,8
Jellemzően menekülésben korlátozott személyek részére tartott rendezvény, koncert	0,6
Vetítés - mozi, sportközvetítés, bemutató Komolyzenei rendezvény, koncert Napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény Tűzijáték	0,8
Politikai rendezvény Gasztronómiai fesztivál, kiállítás, vásár, piac, falunap Utcabál, tűzijáték Felvonulás jellegű rendezvény, sport jellegű rendezvény (statikus, gyülekezési pontokra vonatkoztatva) Könnyűzenei rendezvény, koncert, rock, metál koncert, disco, techno party	1,0

3. táblázat: Korrekciós tényezők a talaj típus alapján

Talaj típusa	Haladási sebesség korrekciós tényezője
Füves terület, zöldfelület	0,9
Homokos terület	0,8
Saras terület	0,5
Sóder, kavics, kődarabok	0,8
salak, mesterséges szilárd burkolat, ideiglenes mesterséges talajtakarás	1

Rendezvény terület kiürítés számítása:

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 207 §. (6) bekezdése alapján a szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. **A rendezvény tűzvédelmi szempontból legveszélyesebb területe a (60x60 m) 3600 m² „nézőtér”.**

Színpadi területek kiürítési lehetőségei:

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 207 §. (6) bekezdése alapján a szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget - a várható legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.

Színpad előtti nézőtér kiürítés számítása:

A rendezvény területen várható résztvevők száma **max. 8000 fő** és a nézőtér területe 60 m széles x 60 méter hosszú (azaz 3600 m²). Ebből következően a létszámsűrűség értéke a nézőtéren $D=8000 \text{ fő}/3600 \text{ m}^2 = 2,22 \text{ fő}/\text{m}^2$ szerint alakul.

Minimális menekülési szélesség meghatározása: minimális menekülési szélesség = $N / k \times 4 \text{ min} = 8000 / (65,0 \times 4 \text{ min}) = 30,76 \text{ m}$

Kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélessége:

Színpadi terület elhagyására figyelembe vett utak szélessége:


- közút felé: 8 m
- Rendezvény terület beléptetési pont irányában: legalább 60 m

Kezdeti szabad menekülési szélesség = $68 \text{ m} > 30,76 \text{ m}$

Megállapítható, hogy a kezdeti szabad menekülési szélesség nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség.

A fentiek alapján az első számítási metódus nem alkalmazható.

2. számítási mód szerinti ellenőrzés

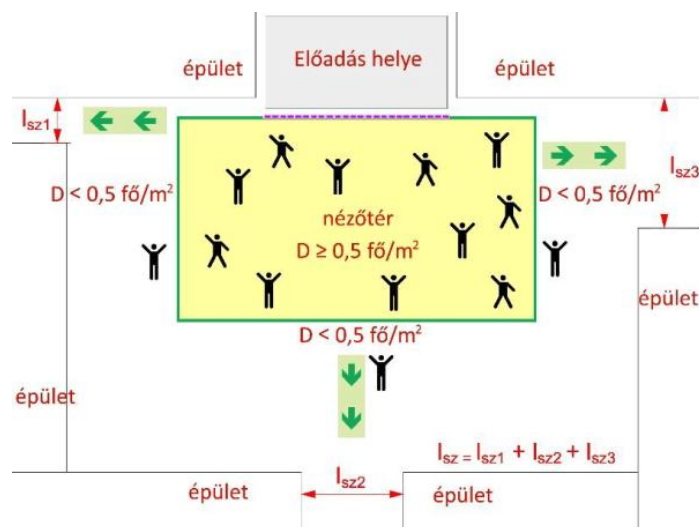

Kiürítési idő számítása környezeti tényezők figyelembevételével:

Útvonal hossza alapján ellenőrzés:

$$t_{a2} = \{s_{1i}/V_{1i}\}$$

Ahol:

t_{a2} -a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s_{1i} - a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtovábbban lévő személytől mérve méterben (m),

v_{1i} -a számításba vett s_{1i} útvonalszakaszokhoz tartozó 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

n -a számításba vett s_{1i} -vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).

Korrekciós tényezők meghatározása: 4.5.4 alapján

Talaj típusa alapján: aszfalt-1,0

Rendezvény típusa alapján: zenei előadás-1

Napnyugta után véget érő rendezvény: 0,8

Emberek haladási sebessége a létszámsűrűség függvényében:

a fentiek alapján az átlagos haladási sebesség: $27,8 \times 0,9 \times 0,8 = 21,6$ m/min

az s_{1i} meghatározása: a legkedvezőtlenebb útvonalon füves burkolat található. $s_{1i} = 40$ m $t_{a2} = 40/20,01 =$

40/20,01=2,0 perc <4,0 perc tehát megfelel.

Menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege: (a 2 útszűkület szélességeinek összege)

$$lsz = lsz_1 + lsz_2 = 60 + 8 \text{ m} = 68,0 \text{ m}$$

Megállapítható, hogy a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek összege kisebb a kezdeti szabad menekülési szélességnél (szűkítést hoz létre). Ez a bemeneti feltétele a második számítási módszer használatának, mely esetünkben a következő:

$$t_b = \sum_{i=1}^n \frac{s_{2i}}{v_{2i}} + \frac{N}{\sum_{j=1}^o (k * l_{szj})} + \sum_{k=1}^p \frac{s_{3k}}{v_{3k}}$$

A következő lépés az s_2 meghatározása:

A menekülésre számításba vett útvonalakon lévő szűkítések eléréséhez szükséges menekülésre számításba vett útvonalak közül a legnagyobb útvonal hossza, a szűkítéshez legközelebb álló személytől mérve: $s_3 = 0$ m

A következő lépés a V_{1-2} meghatározása: A kiürítendő terület létszámsűrűsége 2,22 fő/m², így az 1. táblázat alapján az átlagos haladási sebesség 27,8 m/min. A rendezvény korrekciós tényezője 0,9 füves burkolat) korrekciós tényezője 0,8 (a 2-3. táblázatok alapján).

$$V_{1-2} = 27,8 * 0,9 * 0,8 = 20,01 \text{ m/min}$$

A következő lépés az N meghatározása:

A kiürítendő létszám értéke megegyezik a rendezvény helyszínén, vagyis a nézőtéren tartózkodók számával: $N = 8000$ fő

A következő lépés a k értékek kiválasztása:

Az lsz_1-2 szélességgel jelölt szűkítés esetében a k értéke egyaránt 65 fő m*min

A következő lépés az lsz értékek leolvasása az ábráról: A menekülésre figyelembe vett útvonalak (jelen esetben 2 db) leszűkített keresztmetszetet adó szabad szélességei az alábbiak szerint alakulnak: $lsz = lsz_1 + lsz_2 = 68,0$ m

A menekülésre számításba vett útvonalak legszűkebb keresztmetszetének elérésétől (kezdetétől) a kiürítendő terület határáig tartó menekülésre számításba vett útvonal hossza: 0 m

$$t_b = \sum_{i=1}^n \frac{s_{2i}}{v_{2i}} + \frac{N}{\sum_{j=1}^o (k * l_{szj})} + \sum_{k=1}^p \frac{s_{3k}}{v_{3k}}$$

8000/65x 68,0=1,80 min>4 min

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, így a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt. (lásd: alaprajz)

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG, MUNKAVÉGZÉS
ELŐZETESEN MEGHATÁROZOTT ÍRÁSBELI FELTÉTELEI

.....
Engedélyt kiadó

Az 54/2014 (XII.5) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184.§ (3) bekezdése, valamint a
20.....évhó.....napján megtartott helyszíni szemle alapján engedélyt adok az
alábbiak szerint:

Munkavégzés kezdete: 20.... év.....hó.....nap.....órától

Munkavégzés vége: 20.... év.....hó.....nap.....óraig

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:

.....
.....
A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító
személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):

.....
.....
Szakvizsga szükséges: igen/nem

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készüléket biztosítom:

☐ porral oltó ☐ CO2oltó ☐ habbal oltó ☐ gázzal oltó ☐ vízzel oltó

Darabszám:

Oltásteljesítmény:

Töltettség:

Egyéb felszerelés:

A munka kezdésétől annak befejezéséig

☐ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok

☐ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer esetén, annak
típusa):

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra figyelemmel, valamint a 20.....év..... hó
..... nap megtartott helyszíni szemle alapján, a biztonságos munkavégzés érdekében, az alábbi feltételeket,
tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozom meg: 5 m környezetben éghető anyag eltávolítása

.....
.....
Kelt,év hó nap

.....
engedély

kiadó személy aláírása

A munkát végzők neve, beosztása:	aláírása ²	Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje	Az előzőek meglétét, érvényességét ellenőrző neve, beosztása, aláírása

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi:

igen nem

Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője/megbízottja a tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat határozza meg:

.....
.....

Kelt,,év hó nap

.....

létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja (év, hónap, nap, óra, perc):.....

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai:

.....

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem:

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént:

.....,év hó napóra.....perc

.....

.....

munkaterületet (helyszínt) átadó

létesítmény vezetője, vagy megbízottja

² Alulírott nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy felé jelzem.

ADATLAP KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

Rendezvény ideje alatt takarítást végző neve: **SITKE KKSE tagjai**

Takarítást végző személyek száma: **10 fő**

Takarítást milyen rendszerességgel és módon végzik: **folyamatosan**

Rendezvény befejezése utáni takarítás végző neve: **SITKE KKSE tagjai**

Illemhelyek száma, típusa bontásban: **21 db mobil WC**

Kézmosási lehetőséget biztosító illemhelyek száma: **3 db kézmosós WC 4 db mobil kézmosó**

Akadálymentes illemhelyek száma: **1 db**

A rendezvény területen lévő vendéglátóhelyek, élelmiszerek árusításával, kiszolgálásával foglalkoztató árusító helyek számára higiénia követelményeket biztosító illemhelyek és kézmosási lehetőség biztosítás hol és milyen módon történik: **Sátor mellett csak a vendéglátók számára biztosított kézmosóval ellátott mobil WC**

Hulladék gyűjtés módja: szemetes konténer és szemétszállítás

1 db 7 m3 és 1 db 30 m3 -es konténer

Gyűjtőedények száma, tervezett elhelyezése a rendezvény területen:

20 db Zsáktartó műanyag hulladék gyűjtő zsákokkal- telítettség ellenőrzés mellett folyamatos cserével

10 db 120 l gyűjtőedény

Hulladék elszállítását végző cég neve:

C.P. Portal Kft.

Cím: 9600 Sárvár, Kemény S u. 2.

Rendezvény egészségügyi biztosítását végző cég neve: **OMSZ**

Egészségügyi biztosítás módja: **rendezvénybiztosítás 1 db eset és 1db mentőkocsival**

Dohányzás rendezvény területen megengedett : **igen** /nem